03000/152/185-1/2019. ikt.

Ügyirat

**II. sz. MELLÉKLET**

**SZOLGÁLTATÁSI KERET-SZERZŐDÉS**

amely egyrészről létrejött **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság** ( rövidített név : BKMRFK, székhelye: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., adószám: 15720395-2-51, törzsszám: 720399, statisztikai számjel: 15720395-8424-312-03, képviseli: Dávid Károly r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens, megyei rendőrfőkapitány, mint Megrendelő (továbbiakban: ***Megrendelő***), illetve

másrészről a(z) **GANZAIR Kompresszortechnika Kft.** (székhely: 6400 Kiskunhalas, Szénás út 15. Cg.: 03-09-100084, adószám: 10440036-2-03, bankszámlaszám: 11732064-20049849-00000000, képviseli: Gidai Olivér Attila ügyvezető (vezető tisztségviselő) önálló képviseleti jogosultsággal), mint Szolgáltató (továbbiakban: **Szolgáltató** között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

***I. Előzmények***

1.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint *a közbeszerzésekről szóló **2015. évi CXLIII. törvény*** (Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő szervezet 2019. év április hó 30. napján, a Kbt. **113**. § (1) pontja alapján közbeszerzési eljárást indított meg, a nyílt eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** beszerzése elnevezéssel.

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Megrendelő számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Szolgáltató tette, akit a Megrendelő erre tekintettel a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított.

1.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, az ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció és a Szolgáltató által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.

***II. A szerződés tárgya***

2.1./ A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli a Szolgáltatótól a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott követelményeinek, a Szolgáltató közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatának és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő **aggregátor és szünetmentes berendezések karbantartását** a szerződés időtartama alatt Megrendelő részére történő elvégzését: a közbeszerzési eljárásban megadott műszaki tartalom, és az erre a Szolgáltató által adott; és a szerződés mellékletét képező Ajánlat szerint.

2.2./ A Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által a szerződés tartama alatt egyedi megrendelőre igényelt, a jelen szerződés 2.1./ pontjában meghatározott szolgáltatást a jelen szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő részére a jelen szerződésben meghatározott kiszállási időt követően megkezdi és az egyedi megrendelőn rögzített mennyiséget teljesíti.

2. 3. / Szolgáltató nyertes ajánlatának a Kbt. 132. § (2) bekezdése szerinti elemei:

| Telephely | Termék megnevezése | Típusa | Mennyiség (db) | Többlet jótállás (hónap) | Karbantartás nettó ára (Ft/hónap) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tompa KÁ | Aggregátor | AJ-S 700 Diesel | 1 | 24 | 20.000 |
| | UPS berendezés | GTEC ST020T | 1 | 48 | 15.000 |
| Hercegszántó KÁ | UPS berendezés | GTEC ZP120N-3K | 1 | 48 | 5.500 |
| Kelebia HRK | Aggregátor | AJ-ELLA 55 Diesel | 1 | 24 | 5.500 |
| Hercegszántó HRK | Aggregátor | AJ-ELLA 55 Diesel | 1 | 24 | 7.000 |
| Bácsbokod HRK | Aggregátor | AJ-ELLA 55 Diesel | 1 | 24 | 6.000 |
| | | | | **Nettó összesen:** | **59.000** |
| | | | | **Bruttó összesen:** | **74.930** |

### *III. A teljesítés helye és határideje*

3.1./ A Szolgáltató a jelen szerződés tárgyát képező egyedi megrendelőn rögzített mennyiségű munkát a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességébe tartozó szervezeti egység ingatlanán köteles az ajánlata szerinti aggregátor és szünetmentes karbantartását megkezdeni és elvégezni, majd a Megrendelő kapcsolattartója részére a jelen szerződés 3.3./ pontja szerint munkalapon igazolni.

3.2./ A felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés 2.1./ pontjában meghatározott szolgáltatást a jelen szerződés megkötésének napját követően a vállalt jótállás időtartamáig terjedően köteles, és ott a Megrendelő kapcsolattartója részére a munka elvégzését munkalapon igazolni.

3.3./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás elvégzése a Megrendelő kapcsolattartója részére történő átadásakor munkalapon kerül igazolásra.
A munkalap egy-egy példánya a Megrendelőt és a Szolgáltatót illeti.
Amennyiben az átadásra kerülő munka megfelel a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívás, dokumentáció és az ajánlat tartalmának, továbbá a jelen szerződés feltételeinek, a Megrendelő *teljesítési igazolást* ad a Szolgáltató részére, vagy ellenkező esetben a szerződés teljesítésének elismerését megtagadja.

3.4./ A Szolgáltató *késedelmes teljesítése* esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a késedelemmel érintett megrendelő mennyiségének megfelelő *napi*, a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (nettó Szolgáltatói díj) 0,1 %-a mértéknek megfelelő összegű *kötbért* köteles fizetni a Megrendelő részére. A Szolgáltató mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a Megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe, vagy késedelmét *a Polgári Törvénykönyvről szóló* ***2013. évi V. törvény*** (továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint kimenti

### *IV. Fizetési feltételek*

4.1./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás *vállalási ára* (**„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019”**) a megrendelőn szereplő szolgáltatás típus, annak mennyisége és az ajánlatban rögzített egységár szorzata + *Áfa* – a nyertes ajánlatban foglaltaknak megfelelően - az alábbiak szerint:

| Telephely | Termék megnevezése | Típusa | Mennyiség (db) | Karbantartás nettó ára (Ft/hónap) |
|---|---|---|---|---|
| Tompa KÁ | Aggregátor | AJ-S 700 Diesel | 1 | 20.000 |
| | UPS berendezés | GTEC ST020T | 1 | 15.000 |
| Hercegszántó KÁ | UPS berendezés | GTEC ZP120N-3K | 1 | 5.500 |
| Kelebia HRK | Aggregátor | AJ-ELLA 55 Diesel | 1 | 5.500 |
| Hercegszántó HRK | Aggregátor | AJ-ELLA 55 Diesel | 1 | 7.000 |
| Bácsbokod HRK | Aggregátor | AJ-ELLA 55 Diesel | 1 | 6.000 |
| | | | **Nettó összesen:** | **59.000** |
| | | | **Bruttó összesen:** | **74.930** |

A díj tartalmazza a Szolgáltató jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is.

A Szolgáltató a teljesítési igazolás (munkalap) alapján állítja ki a számlát, melyet a Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles átutalással megfizetni a Szolgáltató kifizetésre benyújtott számláján megjelölt bankszámlájára.

4.2./ A felek rögzítik, hogy a számított vállalási díj, *egy összegben esedékes.* A Szolgáltató vállalási ára jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is tartalmazza.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
b) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;
c) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdése irányadó.

4.3./ Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

## *V. A felek jogai és kötelezettségei*

5.1./ A Szolgáltató köteles a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységet az egyedi megrendelőn rögzített határidőben 3.2./ pontban meghatározott keretidőn belül, a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott követelményeinek, a Szolgáltató közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatának és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően – a 3.1. és 3.3./ pontok szerinti munkalapon – Tompa KA, Hercegszántó HRK, Hercegszántó KA, Kelebia HRK, Bácsbokod HRK telephelyén; a Megrendelő *részére teljesíteni.*

5.2./ A Szolgáltató köteles a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos gépek, eszközök, berendezések a szolgáltatási tevékenység egyedi megrendelő szerinti mennyiségben rendelkezésre állását biztosítani a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezésig.

5.3./ A Szolgáltató köteles a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást szerződésszerűen, teljes körűen, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.

5.4./ A Szolgáltató kötelessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok engedélyek beszerzése, a Megrendelővel történő jóváhagyatása és igazoltatása.

5.5/
A Szolgáltató szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, dokumentációban, illetve a Szolgáltató ajánlatában meghatározott követelményeknek megfelelően került elvégzésre.

5.6./ A Szolgáltató köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a szolgáltatással célzott szervezeti egység ingatlan tevékenységgel érintett részén és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyebek károsodását és sérülését, amely lég/víz szennyezés, zaj, vagy egyéb okból a Kivitelező tevékenysége következtében keletkezik.

5.7./ A külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

5.9./ A Megrendelő felelős azért, hogy a Szolgáltató részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza. A Megrendelő a munkaterület átadásával egy időben adja meg a Szolgáltatónak a helyismeretre, helyi sajátosságokra, az esetleges veszélyforrásokra vonatkozó tájékoztatást.

5.10./ A Megrendelő – a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a 4.1./ pontban meghatározott *díjat* esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint a Szolgáltatónak *megfizetni.*

5.11./ A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Szolgáltató, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Szolgáltatótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.
5.12./ A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül a 3.3./ pontban foglaltak szerint köteles meggyőződni arról, hogy a *teljesítés megfelelő-e.* Amennyiben a teljesítés megfelel a jelen szerződésben, illetve a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentációjában, illetve a Szolgáltató ajánlatában előírt követelményeknek köteles a számla kiállításához szükséges teljesítés igazolást a Szolgáltatónak átadni.

5.13./ A Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt minőségi és mennyiségi hibát köteles annak felfedezése után a Szolgáltatóval haladéktalanul közölni, melyre a Szolgáltató a tevékenységet a szükséges mértékben megismételni köteles.

5.14./ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

## *VI. Jótállás, a szerződés teljesítésének biztosítékai*

6.1/ A Szolgáltató a jótállási körbe tartozó működési zavarok, hibák vagy egyéb tevékenység folytatásához szükséges eszköz meghibásodás (a továbbiakban: meghibásodás) észlelése esetén köteles azt haladéktalanul bejelenteni

6.2.1./ A Szolgáltató *késedelmes teljesítése* esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a késedelemmel érintett megrendelő mennyiségének megfelelő *napi,* a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (nettó Szolgáltatói díj= **a késedelmes hónapot megelőző hónap nettó számlázott értéke**) 0,1 %-a mértéknek megfelelő összegű *kötbért köt ki.*

## *VII. Elállás, a szerződés felbontása*

7.1./ A Megrendelő elállhat a szerződéstől, amennyiben a Szolgáltató a jelen szerződés szerint egyedi megrendelőn rögzített meghatározott időpontot követően – a Megrendelő által írásban tűzött póthatáridőn belül – szolgáltatást nem tudja elvégezni és átadni.

7.2./ A Megrendelő kiköti, hogy a Szolgáltató

*a.)* Kbt. 136.§ (1) a.) pontjában foglaltaknak megfelel

*b)* a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A külföldi adóilletőségű Kivitelező köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

7.3./ A Megrendelő jogosult szerződést felmondani ha

a) a Szolgáltató késedelmes teljesítését követően a Megrendelő felszólítására az ebban foglalt határidőben a szolgáltatást nem teljesíti,

b) a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában jogosult, míg a 143.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén, köteles felmondani

c) ha a Szolgáltató fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, ide nem értve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdésének h) pontját. Amennyiben Szolgáltató fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

7.4./ A 7.2./ és 7.3./ pont szerinti felmondás esetén a Szolgáltató a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

## *VIII. Egyéb rendelkezések*

8.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan *kapcsolattartó*

- a Megrendelő részéről:

| | |
|---|---|
| ***Név:*** | *Pető Sándor* |
| ***Cím:*** | *6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.* |
| ***Telefonszám:*** | *77/ 423-255/ 72-70* |
| ***Telefaxszám:*** | *76/ 513-332* |
| ***E-mail cím:*** | *PetoS@bacs.police.hu* |

- a Szolgáltató részéről:

| | |
|---|---|
| ***Név:*** | *Gidai Olivér Attila* |
| ***Cím:*** | *6400 Kiskunhalas, Szénás út 15.* |
| ***Telefonszám:*** | *77/423-448* |
| ***Telefaxszám:*** | *77/423-348* |
| ***E-mail cím:*** | *oliver.gidai@ganzair.com* |

A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

8.2./ A Szolgáltató képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság *jogképes*, bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és

aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik.

8.3./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szolgáltatási szerződést – különös tekintettel a vállalási díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vételével módosíthatják.

8.4./ A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk eldöntésére, ami a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

8.5./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről szóló* ***2013. évi V. törvénynek*** (Ptk.) a vállalkozási szerződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre és a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint *a* ***közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek*** (Kbt.) a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekre irányadó sajátos rendelkezései, a szerződés teljesítésében részt vevőkre és a szerződésmódosításra vonatkozó szabályai irányadóak.

8.6./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szolgáltatási szerződést – különös tekintettel a díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141. §-ában és a 142. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével módosíthatják. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő különösen, ha a szerződés teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy kulturális örökségi értéknek minősül és annak megőrzése a Szolgáltató feladata.
8.7 A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.

8.8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a szolgáltatási szerződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre és a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, valamint *a* Kbt. a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekre irányadó sajátos rendelkezései és a szerződésmódosításra vonatkozó szabályai irányadóak.

8.9./ A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

8.10./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A Kivitelező a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

8.11./ A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

A jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyekből 4 példány a Megrendelő, 2 példány a Szolgáltató birtokába kerül.

**Kecskemét, 2019. július 02.**

**Dávid Károly r. dandártábornok**
rendőrségi főtanácsos
címzetes egyetemi docens
megyei főkapitány
**Megrendelő**

**Kiskunhalas, 2019. július 02.**

GANZAIR Kft. 1.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.

**Gidai Olivér Attila**
**ügyvezető**
**GANZAIR Kompresszortechnika Kft.**
**Szolgáltató**

Pénzügyileg ellenjegyzem:
**Kecskemét, 2019.07.02.**

**Márton Attila r. ezredes**
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Előzetes jogi ellenőrzés:
**Kecskemét, 2019.07.02.**

**dr. Pincés Noémi r. őrnagy**
jogtanácsos

*Mellékletek:*
*1.) egyedi megrendelő lap*
*2.) teljesítést igazoló munkalap*
*3.) nyertes ajánlat*

*1. sz. melléklet*

# MEGRENDELŐ

Megrendelés ideje:.....

Keretszerződés száma:.....

Megrendelő: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskemét Batthyány utca 14.

*Szolgálgató:*.....

## MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS

| *Szolgálgatás megnevezés: karbantartás* | *Szolgáltatás helye* | *Bruttó Ár/db* | *Szolgáltatott mennyiség* | *Számított bruttó ár* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Teljesítés időpontja:.....

Megrendelést küldő személy:.....

Megrendelés leadásának módja: t*elefon / fax / email*

*Kecskemét, 2019*.....

*MEGRENDELŐ*
*ALÁÍRÁSA*

2. *sz. melléklet*

MUNKALAP

Megrendelés ideje:.....

Keretszerződés száma :.....

Megrendelő: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskemét Batthyány utca 14.

*Szolgálgató képviseletében eljáró személy:*.....

MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS

| *Szolgálgatás megnevezés: karbantartás* | *Szolgáltatás helye* | *bruttó Ár/db* | *Szolgáltatott mennyiség* | *Szerződésszerű Teljesítés Igen/Nem* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Teljesítés időpontja:.....

Teljesítést igazoló személy:.....

*Kecskemét, 2019*.....

*TELJESÍTÉST IGAZOLÓ ALÁÍRÁSA*

## AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

**A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019 "**

## Dokumentumok

**DOKUMENTUMOK KERESÉSE**

| Dokumentum típusa | Dokumentum neve | Feltöltés időpontja | Feltöltő szervezet | Feltöltő cselekmény típusa | Feltöltő cselekmény lezárás dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb | Ajánlat_TompaKÁ | 2019.05.22 08:27:28 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | AJ-S700(0519).pdf | 2019.05.22 08:28:10 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | AGR_ref | 2019.05.22 08:29:01 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | ST020T.pdf | 2019.05.22 08:30:41 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | SZM_ref.pdf | 2019.05.22 08:31:16 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | GOA_eljárás | 2019.05.22 08:31:52 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |



| Dokumentum típusa | Dokumentum neve | Feltöltés időpontja | Feltöltő szervezet | Feltöltő cselekmény típusa | Feltöltő cselekmény lezárás dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb | KBT65-7.pdf | 2019.05.22 08:32:32 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | KBT66-6ab.pdf | 2019.05.22 08:33:16 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | KBT67-1.pdf | 2019.05.22 08:33:57 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | BA_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 08:34:52 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | BA_oklevél.pdf | 2019.05.22 08:35:55 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | TF_nyil67-1.pdf | 2019.05.22 08:36:47 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | TF_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 08:37:18 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |
| Egyéb | TF_ÉVbiz.pdf | 2019.05.22 08:38:01 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:37:50 |

Összesen: 14 sor (1 / 1)



## AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

**A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019 "**

## Gazdasági szereplő

### Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk

Ajánlattevő (részvételre jelentkező Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű ) szervezet / Közös ajánlattevők ( Társaság részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

Minősítés:

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

☒ Nyilvántartásból

| | | | |
|---|---|---|---|
| Név: | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | | |
| Adószám: | 10440036203 | | |
| HÉA Európai Uniós adószám: | HU10440036 | | |
| Egyéb nemzeti azonosító: | | | |
| Utca és házszám: | Szénás Utca 15 | E-mail cím: | ganzair@ganzair.hu |
| Irányítószám: | 6400 | Internetcím: | www.ganzair.hu |
| Város: | Kiskunhalas | Telefon: | +36 77423448 |
| Ország: | Magyarország | | |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek: | Páfi István | Kapcsolattartó telefonszáma: | +36 203288573 |
| Kapcsolattartó e-mail címe: | istvan.pafi@ganzair.hu | Kapcsolattartó fax: | |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás? | | Középvállalkozás | |

A gazdasági szereplő képviselőre vonatkozó információk:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vezetéknév/utónév: | Gidai | Oliver Attila | |
| Születési idő: | 1974.01.24 | Születési hely: | Budapest |
| Utca és házszám: | Rákóczi utca 25. | E-mail cím: | oliver.gidai@ganzair.com |
| Irányítószám: | 1028 | Telefon: | +36 302223309 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Város: | Budapest | Beosztás/milyen minőségben jár el: | ügyvezető |
| Ország: | Magyarország | | |

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.):

**AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI**

# Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/ 0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

**A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019 "**

## Benyújtandó iratok jegyzéke

| Nyilatkozatok | Melyik szakaszhoz szükséges | Melyik részhez szükséges |
|---|---|---|
| NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében | Ajánlattételi szakasz | |
| NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint | Ajánlattételi szakasz | |
| NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján | Ajánlattételi szakasz | |
| NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében | Ajánlattételi szakasz | |
| NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról | Ajánlattételi szakasz | |

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

| Dokumentum típusa | Dokumentum neve | Fájl neve | Műveletek |
|---|---|---|---|

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

| Dokumentum típusa | Dokumentum neve | Fájl neve | Műveletek |
|---|---|---|---|
| Ajánlat | Ajánlat_TompaKÁ | Ajánlat_TompaKÁ.pdf | Részletek |
| Aggregátor adatlap | AJ-S700(0519).pdf | AJ-S700(0519).pdf | Részletek |
| Aggregátor referencia | AGR_ref | AGR_ref.pdf | Részletek |
| Szünetmentes adatlap | ST020T.pdf | ST020T.pdf | Részletek |
| Szünetmentes referencia | SZM_ref.pdf | SZM_ref.pdf | Részletek |



| Aláírási címpéldány | GOA_aláírás | GOA_aláírás.pdf | Részletek |
|---|---|---|---|
| Ajánlattevői nyilatkozat | KBT65-7.pdf | KBT65-7.pdf | Részletek |
| Ajánlattevői nyilatkozat | KBT66-6ab.pdf | KBT66-6ab.pdf | Részletek |
| Ajánlattevői nyilatkozat | KBT67-1.pdf | KBT67-1.pdf | Részletek |
| Villanyszerelő szakmai önéletrajz | BA_szakmaiCV.pdf | BA_szakmaiCV.pdf | Részletek |
| Villanyszerelő oklevél | BA_oklevél.pdf | BA_oklevél.pdf | Részletek |
| ÉV nyilatkozat | TF_nyil67-1.pdf | TF_nyil67-1.pdf | Részletek |
| ÉV szakmai önéletrajz | TF_szakmaiCV.pdf | TF_szakmaiCV.pdf | Részletek |
| ÉV bizonyítvány | TF_ÉVbiz.pdf | TF_ÉVbiz.pdf | Részletek |

## Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

**Nyilatkozat**

**Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében**

Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szénás Utca 15

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

☒ a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név, állandó lakóhely):

Tulajdonos neve: Gidai Olivér Attila

Tulajdonos állandó lakóhelye: 1028 Budapest, Rákóczi utca 25.

☐ a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs

☐ a szervezet olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek

☒ **Nyilatkozat megerősítése**



## Kbt. 66. § (2) bek.

**Nyilatkozat**

**Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint**

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltétek magamerttük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismertem.

☐ Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

☒ **Nyilatkozat megerősítése**

## Kbt. 67. § (4) bek.

**Nyilatkozat**

**Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján**

Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szénás Utca 15

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

☒ a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

☒ Nyilatkozat megerősítése

## Nyilatkozat kizáró okokról

**Nyilatkozat**

**kizáró okok fenn nem állásáról**

Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szénás Utca 15

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

☒ a szervezet nem áll a Kbt.

szerinti kizáró okok hatálya alatt.

## Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

**Nyilatkozat**

**folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról**



Nyilatkozom, hogy Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szénás Utca 15 szervezet vonatkozásában

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

☐ változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

☒ nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.

☒ Nyilatkozat megerősítése

## Nyilatkozat összeállító

**Egyéb nyilatkozatok**

## Felolvasólap

### Ajánlattevő adatai

| | |
|---|---|
| Hivatalos neve | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Székhely irányítószám | 6400 |
| Város | Kiskunhalas |
| Cím | Szénás Utca 15 |
| Adószám | 10440036203 |

### Felolvasólap

| | |
|---|---|
| Többlet jótállás (aggregátor minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) | 24 |
| Többlet jótállás ( szünetmentes minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) | 48 |
| Beszerzés és üzembehelyezés | 18 521 600 |
| Karbantartás (nettó Ft/hó) | 35 000 |

Nyilvántartási szám:
Érv.—

1980/3274/56-10068
(Energiafelügyelet)

Érv. ez.: Ozm—7990/94.

# Bizonyítvány

T Ó T H F E R E N C

személyi száma: 1 610322 3805 akinek

az Országos Energiagazdálkodási Hatóság fenti számú engedélye alapján szervezett

„ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA"

tárgyú vizsgán az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet által az OSCH egyetértésével kiadott tananyagból szóbeli és írásbeli vizsgát tett, ennek és az MSZ 172/1 szabvány 10. fejezetében előírt és az MSZ 4851 szabványsorozatban meghatározottak szerint az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére alkalmas.

Szeged 16.86. december hó 04. nap

Vizsgabizottsági tagok
(Országos Energiagazdálkodási Hatóság)

Vizsgabizottsági elnök
(Országos Energiagazdálkodási Hatóság)

Kezelői jogosultság tárgya:
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére
(Energiafelügyelet)

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| **Név:** | Tóth Ferenc |
| **Születési idő** | 1961. 06. 22. |
| **Elérhetőség:** | 06-30-9453-979, e-mail: tothestsakft@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK<br>(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Intézmény megnevezése/végzettség** |
| 2007 | Nemzeti Szakk. Int./ Erősáramú berend. felülvizsgálője |
| 2006 | Nemzeti Szakk.Int./ Villámvédelem felülvizsgálója |
| 2002 | Kereskedelmi és Iparkamara/ villanyszerelő mester |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK<br>(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Munkahely megnevezése** |
| 1994. 02.19- | Tóth és Társa Kft |
| 1989-1991 | Mezőgazdasági Szolg Kv. |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA<br>(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Korábbi projektek ismertetése, időpontjai** | **Ellátott funkciók és feladatok felsorolása** |
| Bortároló raktárcsarnok Bócsa 2018.év. | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |
| Tanteremfejlesztés Központi Ált.Isk. Kiskunhalas 2018.év | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |

| NYELVISMERET<br>(Gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| **Magyar nyelv** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| **Idegen nyelvek** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| | | | |
| | | | |

## EGYÉB

**Egyéb jogosultságok:**
Felelős műszaki vezetői jogosultság:FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Saját kezű aláírás

**NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT**

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Gauzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6400 Kiskunhalas, Brázay K. u. 6.
KSH 10402539-25450736-00000000
Adószám: 13003216-2-03

.....
cégszerű aláírás

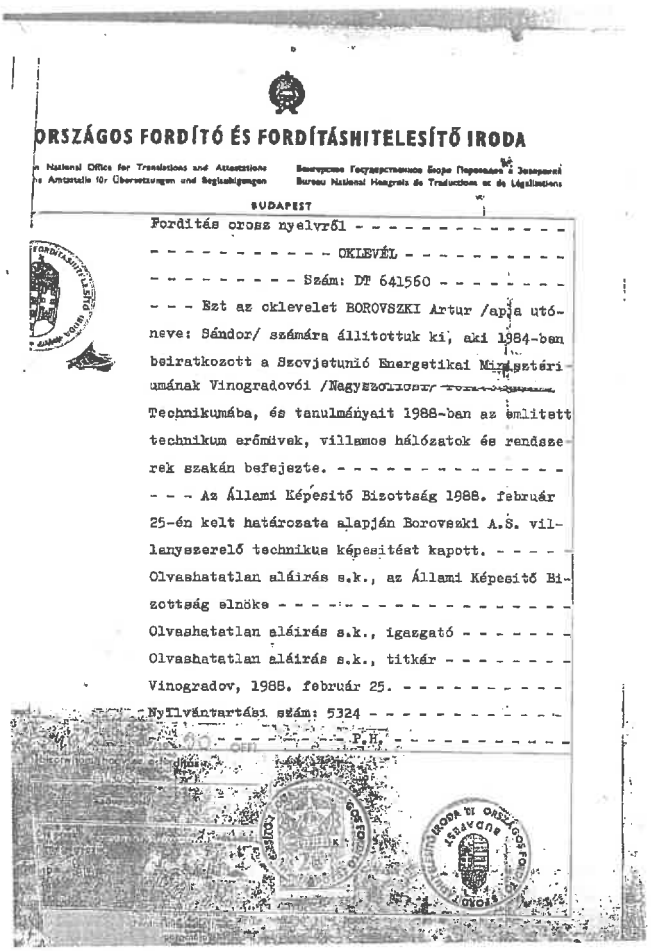

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations
Amtsstelle für Übersetzungen und Beglaubigungen
Бюро Национальной Государственной Конторы Переводов и Легализаций
Bureau National Hongrois de Traductions et de Légalisations

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről - - -

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| Név | Borovszki Artúr |
| Születési idő | 1968.12.05. |
| Elérhetőség | +36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG | |
|---|---|
| Mettől meddig | Intézmény megnevezése / végzettség |
| 1982.09.01-1988.05.29 | Nagyszőllősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikusa |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK | |
|---|---|
| Mettől meddig | Munkahely megnevezése |
| 2006.12.01- | Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szervíztechnikus, szaktanácsadó |
| 2006.04.10-2006.11.30 | Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szervíztechnikus, műszerész |
| 2004.06.25-2005.05.31 | Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szervíztechnikus |
| 1999.06.01-2004.06.24 | Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szervíztechnikus |
| 1995.05.25-1999.05.30 | Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző |
| 1990.10.10-1995.05.20 | Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA | |
|---|---|
| Korábbi projektek ismertetése, időpontja | Ellátott funkciók, feladatok |
| Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019 | Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés |
| Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019 | Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje |

| NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| Nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
| Magyar | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| Ukrán | kiváló | kiváló | kiváló |

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.

Borovszki Artúr

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- csetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR KFT. 6400 Kiskunhalas, Gréda u. 15. Adószám: 10036-2-03

cégszerű aláírás

*3. sz. melléklet*

**AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT**

**az alvállalkozókról**
**[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]**

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

**nyilatkozom,**

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni[1]:

| **A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni** |
|---|
| Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló |

b) az ezen része(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

| **Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe** |
|---|
| Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9. |

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Brázay K. u. 15. Adószám: 13003216-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni" szövegrészt kell beírni.

**AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT[1]**

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint[2]:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Brázay K. u. 15. Adószám: 13003216-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] A megfelelő rész aláhúzandó
[2] A hiányzó adatok kitöltendők

# ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

**GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság**

**(GANZAIR Kft.)**

**6400 Kiskunhalas, Szénás út 15.**

ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előrefrt, előregépelt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fölé nevemet az alábbi módon, önállóan from.

Kiskunhalas, 2017. november 27.

Gidai Olivér Attila

Dr. Csetneki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 299.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 77/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának következményéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.

Dr. Csetneki Erika
közjegyző

Dr. Csetneki Erika KÖZJEGYZŐ 6. KISKUNHALAS

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"

**Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához**

**Nyilatkozat**

**Alulírott Pap Norbert Tas, mint a Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft., 2700 Cegléd, Bajza utca 20. gazdasági szereplő képviselője, a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az általam képviselt gazdasági szereplő**

mint a fenti közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevő

VAGY

mint a Ganzair Kft. ajánlattevő részére a kapacitások rendelkezésre bocsátó szervezet

**által teljesített, az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt referenciáról:**

**A szerződést kötő másik fél**
**- neve: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.**
**- címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a**

**A szerződés tárgya: 10 kVA szünetmentes áramforrás, 30 perces áthidalási idővel**

**Az ellenszolgáltatás nettó összege: 1.850.000.- Ft**

**A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.04.20 – 2018.05.30.**

**Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.**

Keltezés: Cegléd, 2019. május 20.

Gazdasági szereplő aláírása:

Pap Norbert Tas
ügyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 12135932-2-13

# SATURN Online UPS

10 - 20 kVA 1/1 és 3/1 fázis és 10 - 200 kVA 3/3 fázis

- ADATKÖZPONTOK
- TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK
- VÉSZHELYZETI ESZKÖZÖK
- SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

GTEC
Quality Energy Provider

Smart Energy Solutions

## Termék

FŐBB JELLEMZŐK:

- NAGY TELJESÍTMÉNY
- RUGALMASSÁG
- MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG
- ZÉRÓ KIHATÁS A HÁLÓZATRA
- INTELLIGENS AKKUMULÁTOR MENEDZSMENT

**0,9-ES KIMENETI TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐVEL (1600-200KVA) ÉS 96%-OS HATÉKONYSÁGGAL ON-LINE ÜZEMMÓDBAN, A SATURN SOROZAT ESZKÖZÖK SZÉLES SKÁLÁJÁT KÉPES ELLÁTNI, ÚGY MINT SZERVEREK, ADATKÖZPONTOK, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, VÉSZHELYZETI ESZKÖZÖK. AZ UPS BEMENETI TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ KORREKCIÓ FUNKCIÓVAL VAN ELLÁTVA AMINEK KÖSZÖNHETŐEN ELKERÜLHETŐK A HÁLÓZATI ZAVAROK.**

A SATURN sorozat elérhető a következő modellekben: 10 - 20 kVA 3 fázis vagy 1 fázis bemenet és 1 fázis kimenet; 10-200 kVA három fázis bemenet és kimenet, on-line kettős konverziós technológiával, ami megfelel a VFI-SS-111 szabványnak, ahogy az IEC EN 62040-3 előírja.

Ez az UPS sorozat a legmodernebb alkatrészekkel és technológiával készült.

A DSP mikroprocesszoros vezérlés maximális védelmet jelent a terheléseknek, valamint lehetővé teszi az energiamegtakarítást és nulla kihatást a hálózatra.

A negyfokú rugalmasság három fázisú és egy fázisú bemenettel is kompatibilitást eredményez, ezáltal gondtalan UPS cseretelepítés érhető el.

## Rugalmasság

A Saturn különböző módokban használható:

Normál üzemmód: On-Line módban a terhelést az inverter látja el dupla konverziós technológiával a hálózatról.

Eco üzemmód: A terhelést a vészhelyzeti hálózat (95%-os hatékonyság) látja el, ami ha kívül van a tolerancián, akkor az áram automatikusan átadódik az invertertre.

Smart Active üzemmód: Az UPS automatikusan megállapítja, hogy On-Line vagy Eco üzemmódban működjön a hálózatról összegyűjtött adatok alapján.

Frekvencia konverter: Az UPS frekvencia konverterként is szolgálhat. 50Hz-ről 60Hz-re vagy fordítva. Ebben a módban a statikus bypass le van bilva. Az üzemmód működhet belső akkukkal vagy azok nélkül.

További jellemzők: A 160kVA - 200kVA berendezések hűtőrendszerei egy speciális eszközzel is el vannak látva, amelyek növelik a hatékonyságot és a vezérlést (Intelligens hűtés).

Hidegindítás: Az UPS hálózat nélkül is bekapcsolható.

Teljesítmény megosztás: Kiválaszthatóak a kritikus terhelések a rendelkezésre álási időtől függően (akár 125 kVA).

Dupla Bemenet: Két hálózat esetén dupla bemenet (Standard a 125 kVA vagy nagyobb UPS-eknél)

## Zéró kihatás a hálózatra

A Saturnt úgy tervezték, hogy zéró kihatással legyen az áramforrásra (hálózat és generátor).
Ezt a következők teszik lehetővé:

- Bemeneti egyenirányító PFC-vel
- DSP mikroprocesszorok
- IGBT teljesítmény alkatrészek
- Késleltetett indítás lehetősége (1 mp – 120 mp között)
- A bemeneti egyenirányító azonli indítása (1 mp -125 mp között)

A Saturn szűrőként is funkcionál mivel kiszűrje a torzításokat és a reaktív teljesítményt.

## Maximális megbízhatóság és teljesítmény

A Saturn egy transzformátor nélküli UPS, háromszintű inverter technológiával, IGBT modulokkal amelyek gyorsan cserélik a frekvenciát.
Ez a következőket garantálja:

- Nagy teljesítmény
- Nagy hatékonyság (akár 96%)
- Alacsony zajszint
- 0,9 kimeneti teljesítménytényező akár 125 kVA
- 160 kVA – 200 kVA modellek esetén a kimeneti teljesítménytényező = 1

## Intelligens akkumulátor menedzsment

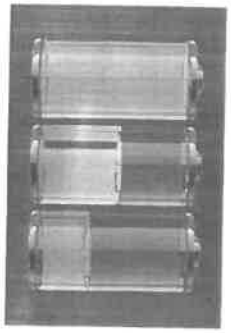

A Saturn intelligens akkumulátor megfigyeléssel van ellátva, amely optimalizálja a teljesítményt és nézi a státuszt ezáltal meghosszabbítva a működési élettartamot.

Az akkumulátor menedzsment a következőket garantálja:

- Hőmérséklet szabályozása (opcionális) és a töltési feszültség kiegyenlítése a töltés és az akkumulátor túlmelegedés elkerüléséhez
- Ütemezett akkumulátor teszt
- Lassó lemerülés elleni védelem
- Alacsony kisöáram
- Különböző akkukkal biztosított működés (ólomsavas, AGM, NiCd)



## Kommunikáció

**TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK**

Windows 98-OSR2 és újabb verziók; Linux; Novell Netware; Mac OS X; IBM OS/2 Warp és Server; HP OPEN VMS; a leggyakoribb UNIX rendszerek: IBM AIX, HP UNIX, SUN Soleris INTEL és SPARC, SCO Unix és UnixWare, Silicon Graphic IRIX, Compaq Tru64 UNIX és DEC UNIX, BSD UNIX és FreeBSD UNIX, NCR UNIX



PSMON szoftver könnyű UPS vezérlést biztosít. A szoftver valós időben kijelzi a kritikus információkat és adatokat, úgy mint [illegible] terhelés, akkumulátorok töltöttsége. Segítségével megtekinthetőek az UPS naplók és paraméterek, hogy segítsen diagnosztizálni [illegible] hibáit. A programmal biztonságosan leállítható távolról az összes csatlakoztatott terheléseknél.

## Fejlett kommunikáció

Közvetlen kapcsolat az Ethernet hálózattal

- Az alfanumerikus kijelző részletes tájékoztatást ad a számokról, állapotokról és riasztásokról. 8 különböző nyelven.
- A kommunikáció vegyes platform és minden operációs rendszert és hálózatot támogat, beleértve a megfigyelő szoftvereket is. UPSMON leállítás SNMP-vel.
- 3 hely van az opcionális kommunikációs kiegészítőknek, úgy mint hálózati adapterek, szériás csatlakozók, stb.
- A következő hardver eszközök jelen vannak:
  - REPO (Távoli vészleállítás) visszaállítás esetére.
  - Külső bypass kiegy.lő csatlakozója.
  - Külső áramforrás szinkronizációjára bemenet.
  - Távoli LCD.

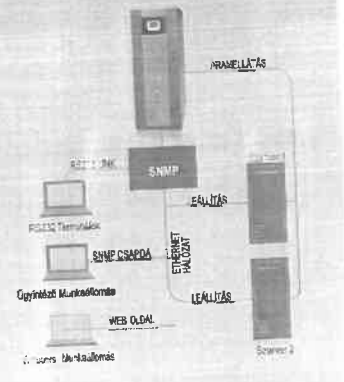

## Párhuzamos konfiguráció

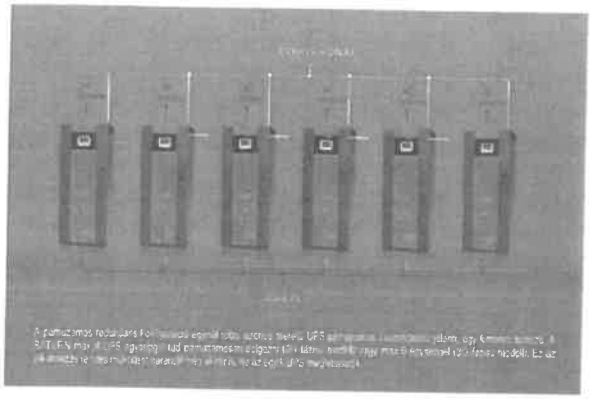

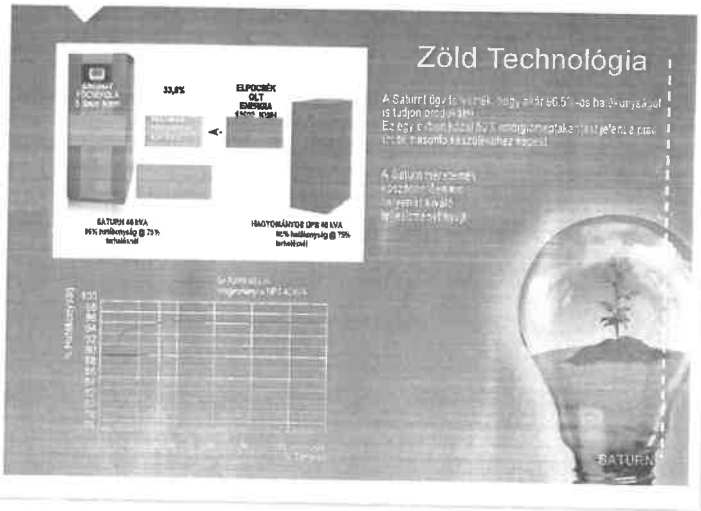


5

## Technikai jellemzők

| MODELL | STD10M | STD12M | STD16M | STD20M |
|---|---|---|---|---|
| **BEMENET** | | | | |
| Feszültség | 380-400-415 Vac három fázis nullával / 220-230-240 egy fázis | | | |
| Feszültség tartomány | 320-480V @ 100% terhelésnél; 240-480V @ 80% load (3fázis)<br>184-275V @ 100% terhelésnél; 140-275V @ 80% load (1fázis) | | | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | | | |
| Frekvencia tartomány | 40 ÷ 72 Hz | | | |
| Teljesítménytényező | 0,99 | | | |
| Torzítás | THDI<3% | | | |
| **BYPASS** | | | | |
| Feszültség | 220-230-240 Vac egy fázis nullával | | | |
| Feszültség tolerancia | 180 ÷ 264 V (választható) | | | |
| Frekvencia | 50/60 Hz (választható) | | | |
| Frekvencia tolerancia | ±5 (választható) | | | |
| **KIMENET** | | | | |
| Teljesítmény (kVA) | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Aktív teljesítmény (kW) | 9 | 10,8 | 13,5 | 18 |
| Teljesítménytényező | 0,9 | | | |
| Feszültség | 220-230-240 Vac (választható) egy fázis nullával | | | |
| Statikus stabilitás | ± 1% | | | |
| Dinamikus stabilitás | ± 3% | | | |
| Csúcstényező | 3:1 | | | |
| Feszültség torzítás | ≤ 1% lineáris terheléssel / ≤ 3% nem lineáris terheléssel | | | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | | | |
| Frekvencia stabilitás | 0,01% | | | |
| Túlterhelés | 110% 10 percig, 133% 1 percig, 150% 5 mp-ig | | | |
| **AKKUMULÁTOR** | | | | |
| Akkuk száma | 40 db 12V (belső max 3 ág, 9 Ah) | | | |
| Típus | VRLA AGM/ZSELÉ; Ni-Cd, SAVAS | | | |
| Töltési idő | 6 óra | | | |
| **ÁLTALÁNOS** | | | | |
| Súly belső akkumulátorokkal (kg): | 315 | 320 | 325 | 330 |
| Méretek (MagasxSzélességxMélység) (mm) | 1320x440x850 | | | |
| Kommunikáció | USB - RS232 - SNMP - MODBUS – PROFIBUS - Relé | | | |
| Működési hőmérséklet | 0°C / +40°C | | | |
| Relatív páratartalom | 90% nem lecsapódó | | | |
| Szín | Sötétszürke RAL 7016 + Világosszürke RAL 7012 | | | |
| Zaj (1 méterre) | < 48 dBA | | < 52 dBA | |
| Védelmi fokozat | IP20 | | | |
| Hatásfokig | 93,3% | 93,6% | 93,8% | 94% |
| Szabványok | • Európai direktíva: LV 2006/95/CE A kisfeszültségű direktíva; EMC 2004/108/EC Elektromágneses direktíva<br>• Szabványok. Biztonság IEC EN 62040-1, EMC IEC EN 62040-2 C2<br>• Besorolás az IEC 62040-3 és VFI - SS – 111 –nak megfelelően | | | |

Megjegyzés. A specifikációk előzetes bejelentés nélkül is változhatnak

SATURN

## Technikai specifikációk

| MODELL | ST010T | ST012T | ST016T | ST020T | ST030T | ST040T | ST060T | ST080T | ST100T | ST125T | ST160T | ST200T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BEMENET** | | | | | | | | | | | | |
| Feszültség | 380-400-415 Vac, három fázis nullával | | | | | | | | | | | |
| Feszültség tartomány | 320-480V@100% terh.<br>240-480V@80% terh. | | | | | | | | | | | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | |
| Frekvencia tartomány | 40 ÷ 72 Hz | | | | | | | | | | | |
| Teljesítménytényező | 0,99 | | | | | | | | | | | |
| Torzítás | THDI ≤3% | | | | | | | | THDI ≤ 2,5% | | | |
| **BYPASS** | | | | | | | | | | | | |
| Feszültség | 380-400-415 Vac, három fázis nullával | | | | | | | | | | | |
| Feszültség tolerancia | 180 ÷ 264 V fázis nullával (választható) | | | | | | | | | | | |
| Frekvencia | 50/60 Hz (választható) | | | | | | | | | | | |
| Frekvencia tolerancia | ±5 (választható) | | | | | | | | | | | |
| **KIMENET** | | | | | | | | | | | | |
| Teljesítmény (kVA) | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Aktív teljesítmény (kW) | 9 | 10,8 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 112,5 | 160 | 200 |
| Teljesítménytényező | 0,9 | | | | | | | | | | 1 | |
| Feszültség | 380-400-415 Vac (választható) három fázis nullával | | | | | | | | | | | |
| Statikus stab fitás | ± 1% | | | | | | | | ± 0,5% | | | |
| Dinamikus stabilitás | ± 3% | | | | | | | | | | | |
| Csúcstényező | 3:1 | | | | | | | | | | | |
| Feszültség torzítás | ≤ 1% lineáris terheléssel / ≤ 3% nem lineáris terheléssel | | | | | | | | ≤ 1% lin. terh. ≤3,5% nem lin. terh. | | ≤ 1% lin. terh. ≤3% nem lin. terh. | ≤ 0,5% Torzítás is lehetséges ≤ 3 % nem lineáris terheléssel |
| Frekvencia | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | |
| Frekvencia stabilitás | 0,01% | | | | | | | | | | | |
| Túlterhelés | 110% 10 percig, *33% 1 percig, 150% 5 mp-ig | | | | | | | | | | 110% 60 150% 1' 125% 10' | |
| **AKKUMULÁTOR** | | | | | | | | | | | | |
| Akkuk száma | 40 db 12V (belső max 2 ág, 9 Ah) | | | | | | | | | | | |
| Típus | VRLA AGM/GEL; Ni-Cd, SAVAS | | | | | | | | | | | |
| Töltési idő | 6 óra | | | | | | | | | | | |
| **ÁLTALÁNOS** | | | | | | | | | | | | |
| Súly belső akkumulátorokkal (kg): | 315 | 320 | 325 | 330 | 345 | 355 | 190 | 200 | 220 | | | |
| Méretek (MagasxSzélességxMélység) (mm) | 1320x440x850 | | | | | | 1600x600x850 | | | | 1900x 840 x | |
| Kommunikáció | USB-RS232 – SNMP - MODBUS – PROFIBUS - Relé | | | | | | | | | | | |
| Működési hőmérséklet | 0°C / +40°C | | | | | | | | | | | |
| Relatív páratartalom | 90% nem lecsapódó | | | | | | | | | | | |
| Szín | Sötétszürke RAL 7016 + Világosszürke RAL | | | | | | | | | | | |
| Zaj (1 méteren) | < 48 dBA | < 52 dBA | < 48 dBA | < 53 dBA | | | | | | | < 68 dBA | < 70 dBA |
| Védelmi fokozat | IP20 | | | | | | | | | | | |
| Hatásfokig | 93,5% | 94% | 93% | | | | | | | | | |
| Szabványok | • Európai direktíva: LV 2006/95/CE A kisfeszültségű direktíva; EMC 2004/108/EC Elektromágneses direktíva<br>• Szabványok. Biztonság IEC EN 62040-1, EMC IEC EN 62040-2 C2<br>• Besorolás az IEC 62040-3 és VFI - SS – 111 –nak megfelelően | | | | | | | | | | | |

* belső akkuval, ahol szükséges
Megjegyzés A specifikációk előzetes bejelentés nélkül is változhatnak

SATURN

7

**G-TecEurope** srl
Strada Maroticana, 61/13
36031 Povolaro (VI), Italia
Tel. +39 0444.361321 - Fax +39 0444.365181
info@gtec-power.eu

**G-Tec France**
36 Rue Servient
69003 Lyon, France
Tel. +33 (0) 4 82 81 01 99
france@gtec-power.eu

**G-Tec Asia Pacific** Pte Ltd

Quality Energy Provider

CE

**Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**
**a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész**
**Kbt. 113. § szerinti nyílt**
**Közbeszerzési eljárás elnevezése:**
**„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"**

**Igazolás az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához**

**Igazolás**

**Alulírott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:**

**A szerződést kötő felek megnevezése, címe:**
**Megrendelő:**
- **neve:** Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.
- **címe:** 2700 Cegléd, Bajza utca 20.

**Vállalkozó:**
- **neve:** Ganzair Kft.
- **címe:** 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

**A szerződés tárgya:** 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

**Az ellenszolgáltatás nettó összege:** 20.378.000,- Ft

**A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban):** 2018.09.12 – 2018.10.31.

**Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.**

Kelt: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:

Pap Norbert Tas
ügyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 12136926-2-13

**GANZAIR**
Kompresszortechnika

| Áramfejlesztő típusa | AJ-S 700 | |
|---|---|---|
| Kimenő teljesítmények | Prime | Standby |
| 400/230 V, 50 Hz | 640 kVA | 700 kVA |
| | 512 kW | 560 kW |
| | Teljesítménytényező, cos = 0.8 | |

ALTAS

CE

A képek opcionálisan rendelhető kiegészítőket is tartalmazhatnak.

**Teljesítményértékek meghatározása**

**Folyamatos áramellátás (Prime)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves üzemórák száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlterhelhető.

**Készenléti áramellátás (Standby)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett) a hálózat kiesése esetén. Túlterhelés nincs megengedve. A modell generátorának csőostal teljesítménye az ISO8528-3 szabvány szerint.

| Műszaki adatok | | |
|---|---|---|
| Motor típusa | Shanghai S266TAD63 | |
| Generátor gyártója, típusa | ALTAS 700 | |
| Hengerek száma és elrendezése | 12, V | |
| Hengerűrtartalom, liter | 26,6 | |
| Furat/löket, mm | 135 / 155 | |
| Kompresszióviszony | 16:1 | |
| Feltöltés | Turbófeltöltés, utánhűtés | |
| Frekvencia, Hz | 50 | 60 |
| Motor fordulatszáma, 1/perc | 1500 | 1800 |
| Motor max. teljesítménye, kW | 630 | - |
| Fordulatszám szabályzó típusa | Elektronikus | - |
| Motor elektr. rendszere, V | 24 | - |
| Napi üzemanyagtank, liter | 700 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra | 141.0 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra | 106.0 | - |
| Üzemidő 75%-on, óra, nyitott/burkolt | 6,6 | - |
| Vezérlőpanel típusa | DKG 309 | - |
| Füstgáz hőmérséklete, °C | 553 | - |
| Égési levegő szükséglet, m³/perc | 40.0 | - |
| Hűtőventilátor légszállítása, m³/perc<br>A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemelésre van méretezve | 373,2 | - |
| Hűtőfolyadék mennyisége, liter | 84.0 | - |
| Teljes kenőolaj mennyiség, liter | 57.0 | - |

A teljesítményadatok 25 °C-os beszívott levegő, 100 m tengerszint feletti magasság, és 30% relatív páratartalom esetén érvényesek.
Üzemanyag fogyasztási adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter sűrűségű, a ISO3046-1:1995, Clean AZ szabvány szerinti mérési tűrésen belüli értékek.

| Méretek és tömegadatok | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kivitel | Hosszúság, mm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Száraz tömeg, kg | Nedves tömeg, kg |
| nyitott | 4500 | 1900 | 2350 | 5016 | 5180 |
| burkolt | 4500 | 1900 | 2500 | 5916 | 6080 |

Száraz tömeg: kenőolajjal, Nedves tömeg: kenőolajjal és hűtőfolyadékkal

A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, és NEMA MG-1.22.

**AJ-S 700**

A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására. (REV 05/19)

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • Telefon: 77/423-448 • Fax: 77/423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

**GANZAIR**
Kompresszortechnika

Telefax: .
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**

**Kecskemét**
Batthyány u. 14.
6000

**Dr. Pincés Noémi**

Összes oldal: 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hivatkozási számunk: | 054119A0 | Hivatkozási számuk: | EKR00010858201 9/0879 |
| Iktatószámunk: | 06520/2019 | Iktatószámuk: | |
| Ügyintézőnk | Pálfi István | Ügyintézőjük | Dr. Pincés Noémi |
| Dátum: | 2019. május 20. | Dátum: | 2019. május 8. |

**Tárgy: Árajánlat [ Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Tompa Közúti Határátkelőhely ]**

**Tisztelt Dr. Pincés Noémi!**

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellékelve megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megtiszteljenek bennünket egy-egy megrendelésükkel.

Üdvözlettel:

Gidró Olivér Attila
ügyvezető

GANZAIR Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
2 03

Pálfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: árajánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. Telefon: (+36) 77/423-448 Fax: (+36) 77/423-348
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B Telefon: (+36) 1/398-7655 Fax: (+36) 1/398-7656
E-mail: ganzair@ganzair.hu



| | Ajánlatkérő | Ajánlattevő |
|---|---|---|
| Neve, címe: | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság<br>6000 Kecskemét, Batthyány u. 14. | Ganzair Kompresszortechnika Kft.<br>6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15. |
| száma: | EKR00010858201 9/0879 | 054119A0 |
| kelte: | 2019. május 8. | 2019. május 20. |
| név: | Dr. Pincés Noémi | Pálfi István |
| adószám: | | 10440036-2-03 |

## AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezettek szerinti berendezések szállítását, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételeket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árainkat nettó értéken adjuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

**Szállított berendezések, szolgáltatások:**

| Db. | Leírás | Nettó egységár Ft | Nettó összesen Ft |
|---|---|---|---|
| 1 | **AJ-S 700 Diesel áramfejlesztő**<br>**(folyamatos teljesítmény 630 KVA, 504 kW, 909 A/fázis standby teljesítmény 700 kVA, 560 kW, 1010 A/fázis),**<br>**- Shanghai** motorral (hőntartással, akkutöltéssel),<br>- Altas generátorral,<br>- Horganyzott és festett zajcsillapító burkolattal,<br>- 1000 A-es hálózat-Diesel átkapcsolóval (HDK),<br>- DKG 309 automatikus vezérlőpanellel,<br>- Tűzvédelmi lekapcsolással,<br>- Túlfeszültség védelemmel<br><br>**A burkolt áramfejlesztő**<br>- mérete: 4500 x 1900 x 2500 mm<br>- tömege: 6000 kg<br>- zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen<br><br>**12 órás önálló üzemelést biztosító napi üzemanyagtartállyal (75%-os terhelésen)**<br><br>Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 %<br><br>**Helyszínre szállítva, kültérben telepítve (az 5. pont szerint) és beüzemelve!** | 16 551 600 | 16 551 600 |
| 1 | Fenti áramfejlesztő évi egyszeri anyagos (kenőolaj és szűrők cseréje) karbantartása: 20.000,- Ft+ÁFA/hónap | | |



| Db. | Leírás | Nettó egységár Ft | Nettó összesen Ft. |
|---|---|---|---|
| 1 | GTEC ST020T 3 fázisú szünetmentes berendezés<br>teljesítmény: **20 kVA, 16 kW**<br>- áthidalási idő: **10 perc**<br>- frekvencia stabilitás: 0,01%<br>- 40 db 12V belső akkumulátorral<br>- kommunikáció: USB-RS232 - SNMP - MODBUS - PROFIBUS - Relé<br>- Mérete: 1320x440x850 mm<br>- Tömege: 330 kg<br><br>**Helyszínre szállítva, beltérben telepítve (a meglévő szünetmentes szakszerű elbontása után, annak a helyére) és beüzemelve!** | 1 970 000 | 1 970 000 |
| 1 | Fenti szünetmentes berendezés évi egyszeri karbantartása: 16.000,- Ft+ÁFA/hónap | | |



## Szállítási feltételek

### 1. Szállítási határidő
A megrendelésétől számított 4-6 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

### 2. Fizetés
Számlánk **alapján** 30 napos átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Áutalás esetén a Megrendelő viseli valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költséget.
Eltérő fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. cégminősítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítve (előlegszámla, leszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költségére leszerelteni és visszaszállítani, valamint késedelmi kamatot felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

### 3. Minőségi átvétel, dokumentáció
A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasítási és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik.
A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerint javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

### 4. Csomagolás, szállítás
A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóeszközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

### 5. Áramfejlesztő telepítés
**5.1 Ganzair Kft. vállalja:**
- A meglévő 3 db aggregátor szakszerű lekötését a meglévő elektromos rendszerről
- A gépegység és tartozékainak helyszínre szállítását.
- Emelő berendezés (daru/targonca) biztosítását a gépegység szállítójárműről történő leemeléséhez ill. a gépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 kV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hálózat-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közti villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hőntartó és az akkumulátortöltő megtáplálásához.
- A tápiajavító (ha van) lekapcsolását generátoros üzemben.
- Földelő (EPH) hálózat kiépítését és bizonylatolását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépegység bekötését a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonylatolt földelő (EPH) hálózatba.
- 2 órás próbaüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

**5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:**
- A hatósági egyeztetések (pl. közút alatti futó közművek, bejelentés az áramszolgáltató felé).
- Munka-és tűzvédelmi szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy őrzött tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiavételezési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbaüzem feltételei (kezelő személyek, próbaüzem Diesel üzemanyaga stb.).

## 6. Áramfejlesztő beüzemelés

A kézre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltött berendezéseken a Vevő által biztosított üzemi terheléssel és üzemanyaggal 2 órás próbaüzemet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

## 7. Garancia

Áramfejlesztőre a beüzemelésétől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemórára, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fagyálló folyadék, légszűrő, kenőolajszűrő, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.
Szünetmentes berendezésre 12 hónap.
A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja általi beüzemelt belföldi berendezésekre érvényes. A garanciaidőn belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett alkatrész, kenőanyag alkalmazása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemórához vagy időhöz kötött karbantartási munkákat időben, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzék. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesített és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (Üzemviteli napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

## 8. Érvényesség

Feltételeinket 60 napig tartjuk.

## 9. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás kelte.

## 10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megküldött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendelésigazolásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

## 11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

**Kelt:** Kiskunhalas, 2019. május 20.

GANZAIR-KFT
Gidai Olivér Attila
ügyvezető

**Ganzair Kompresszortechnika Kft.**

| Dokumentum típusa | Dokumentum neve | Feltöltés időpontja | Feltöltő szervezet | Feltöltő cselekmény típusa | Feltöltő cselekmény iktatás dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb | Ajánlat_HerceKA.pdf | 2019.05.22 08:52:58 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |
| Egyéb | ZP120N-3K.pdf | 2019.05.22 08:55:34 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |
| Egyéb | SZM_reL.pdf | 2019.05.22 08:56:33 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |
| Egyéb | GOA_aláírás.pdf | 2019.05.22 08:57:11 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |
| Egyéb | KBT65-7.pdf | 2019.05.22 08:57:46 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |
| Egyéb | KBT66-6ab.pdf | 2019.05.22 08:58:20 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |
| Egyéb | KBT67-1.pdf | 2019.05.22 08:58:54 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |
| Egyéb | BA_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 09:00:02 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |
| Egyéb | BA_oklevél.pdf | 2019.05.22 09:01:02 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |
| Egyéb | TF_gyil67-1.pdf | 2019.05.22 09:01:34 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |
| Egyéb | TF_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 09:02:10 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |
| Egyéb | TF_ÉVbiz.pdf | 2019.05.22 09:02:48 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:58 |

Összesen: 12 sor (1 / 1)



**AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI**

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0823 (2 - Hercegszántó Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

**A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019 "**

## Dokumentumok

**DOKUMENTUMOK KERESÉSE**



EKR000108582019/0823

Törzskönyvi szám:
ÉV—

1086/3274/ÉG-10068.
(Energiaigénylő)

Eng. sz.: Cm—7998/04.

# Bizonyítvány

.....TÓTH FERENC..... akinek

személyi száma: .....1.610622.3895.....

az Országos Energiagazdálkodási Hatóság fenti számú engedélye alapján szervezett:

„SZAKMAI VIZSGA AZ ÁLLAMI ENERGIAHATÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA"

tárgyú vizsgán az Állami Energiahatósági és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet által az OECH egyetértésével kiadott tananyaghoz eredményes vizsgát tett, ezáltal az MSZ 172/1 szabvány 10. fejezetében előírt és az MSZE 4851 szabványsorozatban meghatározottaknak szerint az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére alkalmas.

.....Szeged..... 19.86. ..... december ..... hó ..04.. nap

Vizsgabizottsági tagok
(Országos Energiagazdálkodási Hatóság)

Elnök
(Energiafelügyelet)

**SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ**

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| **Név:** | Tóth Ferenc |
| **Születési idő** | 1961. 06. 22. |
| **Elérhetőség:** | 06-30-9453-979. e-mail: tothestsakft@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK<br>(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Intézmény megnevezése/végzettség** |
| 2007 | Nemzeti Szakk. Int./ Erősáramú berend. felülvizsgálója |
| 2006 | Nemzeti Szakk.Int./ Villámvédelem felülvizsgálója |
| 2002 | Kereskedelmi és Iparkamara/ villanyszerelő mester |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK<br>(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Munkahely megnevezése** |
| 1994. 02.19- | Tóth és Társa Kft |
| 1989-1991 | Mezőgazdasági Szolg Kv. |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA<br>(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Korábbi projektek ismertetése, időpontjai** | **Ellátott funkciók és feladatok felsorolása** |
| Bortároló raktárcsarnok Bócsa 2018.év. | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |
| Tanteremfejlesztés Központi Ált.Isk. Kiskunhalas 2018.év | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |

| NYELVISMERET<br>(Gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| **Magyar nyelv** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| **Idegen nyelvek** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| | | | |
| | | | |

**EGYÉB**

**Egyéb jogosultságok:**
Felelős műszaki vezetői jogosultság:FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Saját kezű aláírás

**NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT**

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- cégünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019" elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Tanzsir Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6400 Kiskunhalas, Erdőszy K. u. 9.
KHH 10408588-2563736-00002000
Adószám: 13003216-2-03

cégszerű aláírás

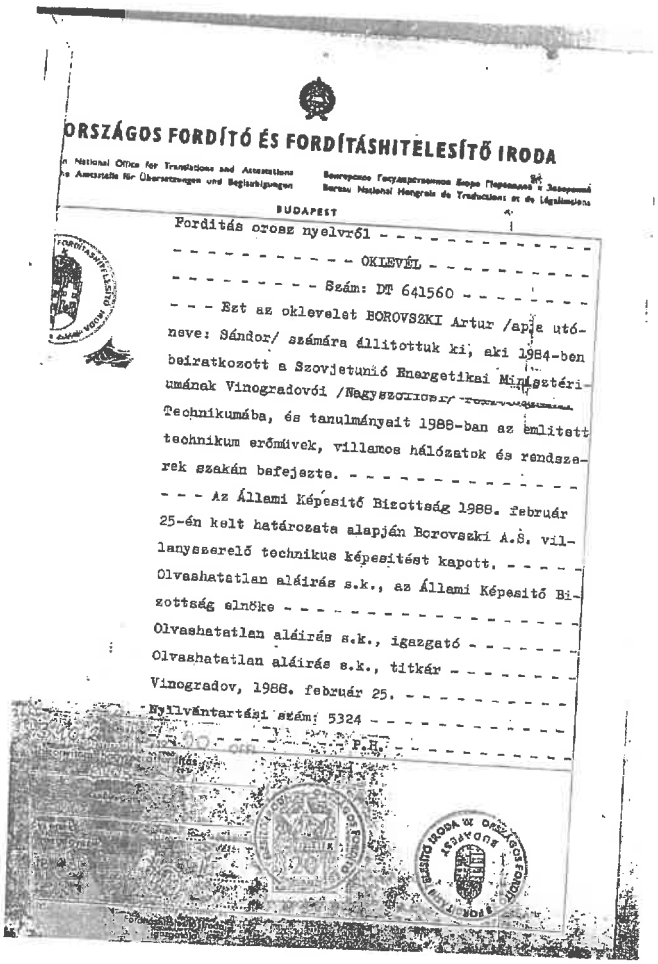

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Accreditations
Amt für Übersetzungen und Beglaubigungen
Bureau National Hongrois de Traductions et de Légalisations
Ufficio Nazionale Ungherese per le Traduzioni e le Legalizzazioni

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - OKLEVÉL - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - Szám: DT 641560 - - - - - - - - -
- - - Ezt az oklevelet BOROVSZKI Artur /apja utóneve: Sándor/ számára állitottuk ki, aki 1984-ben beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztériumának Vinogradovói /Nagyszőlősi/ [illegible]
Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett technikum erőművek, villamos hálózatok és rendszerek szakán befejezte. - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Az Állami Képesitő Bizottság 1988. február 25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. villanyszerelő technikus képesitést kapott. - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., az Állami Képesitő Bizottság elnöke - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., igazgató - - - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., titkár - - - - - - - -
Vinogradov, 1988. február 25. - - - - - - - - - -
Nyilvántartási szám: 5324 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - P.H. - - - - - - - - - - -

**SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ**

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| Név | Borovszki Artúr |
| Születési idő | 1968.12.05. |
| Elérhetőség | +36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG | |
|---|---|
| Mettől meddig | Intézmény megnevezése / végzettség |
| 1982.09.01-1988.05.29 | Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikusa |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK | |
|---|---|
| Mettől meddig | Munkahely megnevezése |
| 2006.12.01- | Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó |
| 2006.04.10-2006.11.30 | Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész |
| 2004.06.25-2005.05.31 | Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus |
| 1999.06.01-2004.06.24 | Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus |
| 1995.05.25-1999.05.30 | Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző |
| 1990.10.10-1995.05.20 | Kiskunhalasi Baromffifeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA | |
|---|---|
| Korábbi projektek ismertetése, időpontja | Ellátott funkciók, feladatok |
| Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019 | Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés |
| Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019 | Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje |

| NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| Nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
| Magyar | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| Ukrán | kiváló | kiváló | kiváló |

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.

Borovszki Artúr

**AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT**

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR KFT. 6400 Kiskunhalas, Ganz Károly u. 15. Adószám: 10540036-2-03

cégszerű aláírás

*3. sz. melléklet*

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

**az alvállalkozókról**
**[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontja alapján]**

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

**nyilatkozom,**

I) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni[1]:

| A közbeszerzés azon része (részei), amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni |
|---|
| Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló |

b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

| Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe |
|---|
| Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9. |

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft.
6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán u. 13.
Adószám: 13003216-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni" szövegbetétet kell beírni.

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT[1]

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint[2]:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft.
6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán u. 13.
Adószám: 13003216-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] A megfelelő rész aláhúzandó
[2] A hiányzó adatok kitöltendők

# ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

**GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság**

**(GANZAIR Kft.)**

**6400 Kiskunhalas, Szénás út 15.**

ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előreírt, előregépelt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fölé nevemet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.

Gidai Olivér Attila

Dr. Csetneki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 77/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt **a mai napon előttem saját kezűleg írta alá,** miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.

Dr. Csetneki Erika közjegyző

Dr. Csetneki Erika KÖZJEGYZŐ 6 KISKUNHALAS

---

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"

**Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához**

**Nyilatkozat**

**Alulírott Pap Norbert Tas, mint a Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft., 2700 Cegléd, Bajza utca 20. gazdasági szereplő képviselője, a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az általam képviselt gazdasági szereplő**

mint a fenti közbeszerzési eljárásban részt vevő ajánlattevő
VAGY
mint a Ganzair Kft. ajánlattevő részére a kapacitásai rendelkezésre bocsátó szervezet

**által teljesített, az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt referenciáról:**

**A szerződést kötő másik fél**
- **neve:** Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.
- **címe:** 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a

**A szerződés tárgya:** 10 kVA szünetmentes áramforrás, 30 perces áthidalási idővel

**Az ellenszolgáltatás nettó összege:** 1.850.000.- Ft

**A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban):** 2018.04.20 – 2018.05.30.

**Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.**

Keltezés: Cegléd. 2019. május 20.

Gazdasági szereplő aláírása:

Pap Norbert Tas
ügyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 12195525-2-13

# ZP120N Online UPS

1,2,3,5,10,20 kVA
egyvagy fázis és háromfázis fázis

- NAGY ÁRAMERŐSSÉG
- NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
- RUGALMASSÁG
- NAGY HATÉKONYSÁG, ALACSONY HŐKIBOCSÁTÁS
- BŐVÍTHETŐ KIALAKÍTÁS

Okos Energiaellátási Megoldások

## Általános Jellemzők



1 kVA - 3 kVA | 5 kVA - 10 kVA 1/1 10 kVA 3/1C | 10 kVA 3/1 20 kVA 3/1

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- SZERVEREK
- INTERNET KÖZPONTOK
- IPARI FELHASZNÁLÁS
- VÉSZÜZEMŰ ESZKÖZÖK*
- ORVOSI ESZKÖZÖK*

A ZP120N UPS modelink tiszta, biztonságos és ellenőrzött áramot szolgáltatnak, így védve az Ön eszközeit a különböző zavaroktól úgy mint áramkimaradás, villám, stb.
A ZP120N UPS a következő kapacitásokkal elérhető: 1kVA-3kVA 1/1; 5kVA - 10kVA 1/1 (egy fázisú bemenet és kimenet) és 10kVA 3/1 és 20kVA 3/1 (három fázisú bemenet és egy fázisú kimenet).

## 1kVA - 3kVA

**NAGY ÁRAMERŐSSÉG**
- DSP technológia
- Önmegfigyelés és hiba diagnosztika
- Kétirányú kommunikációs busz
- Alacsony kimeneti feszültség torzítás

**LEGERŐSEBB TELJESÍTMÉNY**
- Szélesbemeneti feszültségtartomány
- 0,9 bemeneti cosfi tényező
- Bemeneti cosfi korrigálás és sinusgörbéjű áram torzítás

**RUGALMASSÁG**
- LCD-n keresztül történő konfigurálás: Online ECO mód, Frekvencia / Feszültség konverter mód (VCF)
- EPO vészhelyzeti leállítás
- Szabványos külső akkumulátor csatlakozó
- Kijelző beszerelés

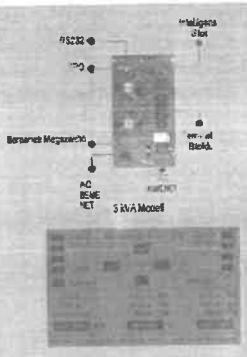




ZP120N 1 kVA - 3kVA Kijelző

MENÜ: 1. ÜZEMMÓD, 2. FOLYAMATÁBRA, 3. BEÁLLÍTÁSOK, 4. STÁTUSZRIASZTÁS, 5. BEMENETI ÉRTÉKEK, 6. AKKU KAPACITÁS, 7. KIMENETI ÉRTÉKEK

Nánzny orvosi és vészhelyzeti eszközök speciális igénye van az UPS sokcélúsági előtt mindenképpen ellenőrizze azokat!

## 6kVA - 10kVA 1/1 - 3/1C

MENÜ: 1. BEMENETI ADAT, 2. STÁTUSZ, 3. AKKU INFORMÁCIÓK, 4. TERHELÉS INFORMÁCIÓK, 5. KIMENETI INFORMÁCIÓK

**NAGYOBB TELJESÍTMÉNY**
- DSP technológia
- Több-nyelvű LCD
- Naplózás
- Kétirányú kommunikációs busz
- Alacsonyabb zajszint

**NAGY ÁRAMERŐSSÉG**
- 0,9 bemeneti cosfi tényező
- Minimum elfogadható bemenet fesz.: 110Vac

**RUGALMASSÁG**
- LCD-n keresztül történő konfigurálás
- max 4 UPS párhuzamosan kötve
- Szabványos külső akkumulátor csatlakozó
- EPO vészhelyzeti leállítás
- Szabványos külső akkumulátor csatlakozó
- Kijelző beszerelés




## 10kVA -20kVA 3/1

4,10 - 20 kVA modelinek egyszerű a technikai leírás leírása van mint az ZP120N 6 kVA modelinek de a következő előnyökkel:
- Bemeneti feszültség automata érzékelés (3 vagy 1 fázis)
- Nagy szekrény a jobb alsó kapacitásért
- Kétszeres bemenet külön bypasszal

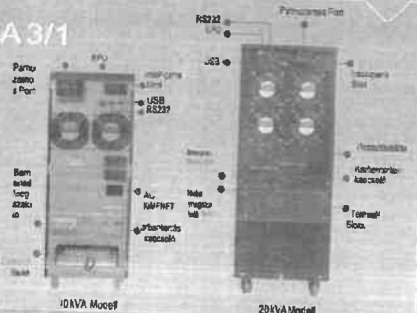


## Teljesítmény Vezérlés

ZP120N

## Csatlakozó Opciók

## Kommunikációs Megoldások

Az UPS-hez a Win Power CD jár, ami az internetről is letölthető.
With this software is possible to:
- az UPS távoli megfigyelése és vezérlése
- Riasztások küldése mobiltelefonra
- Automatikus PC / szerver lekapcsolás
- Ütemezett UPS önteszt programok

A program tökéletes védelmet nyújt a rendszernek hálózati áramhiba esetén.
Támogatja a legelterjedtebb operációs rendszereket, úgy mint: Windows, Linux, 7/8/9 Sun Solaris, FreebSD, IbMAix 4.3x, 5.1x, és HP-uX 11.x.
Mi több, ügyfeleink kényelmének egy letölthető MAC verzió is elérhetővé tettünk az Internetan.



## Közvetlen kapcsolódás az Ethernet Hálózattal

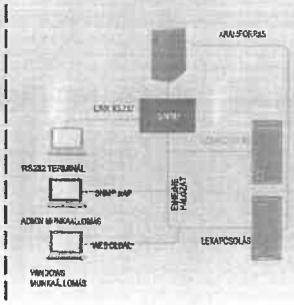

ZP120N

# Műszaki Jellemzők



| MODELL | ZP120N-1K | ZP120N-1K-KS* | ZP120N-2K | ZP120N-2K-KS* | ZP120N-3K | ZP120N-3K-KS* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 1000VA/900W | | 2000VA/1800W | | 3000VA/2700W | |
| **BEMENET** | | | | | | |
| Névleges feszültség | 220Vac/230Vac/240Vac | | | | | |
| Feszültség tolerancia | 110Vac-300Vac | | | | | |
| Feszültség tartomány – alacsony vonali ütésre | 176Vac/165Vac/110Vac (± 3%) terhelés százalék alapján 100%/75%/50% | | | | | |
| Feszültség tartomány – magas vonali ütésre | 300Vac (±3%) | | | | | |
| Frekvencia tartomány | 45-55Hz / 54-66Hz | | | | | |
| THDI% | <5% teljes terhelésnél | | | | | |
| Teljesítménytényező | ≥0,99 (UP:220V, TELJES RCD TERHELÉSNÉL) | | | | | |
| **KIMENET** | | | | | | |
| Névleges feszültség: | 200VAC*/208VAC**/220VAC/230VAC/240VAC | | | | | |
| Feszültség szabályzás | ± 2 % | | | | | |
| Névleges frekvencia (AC mód) | 50/60 Hz ± 0,2 % | | | | | |
| Csúcstényező | 3:1 | | | | | |
| Harmonikus torzítás | < 3% THD, lineáris terhelésnél | | | | | |
| Kimeneti hullám | Tiszta szinusz hullám | | | | | |
| Túlterhelés kapacitás | 105%-110%: 1 perc; 110%-125%: 30 mp ; 125%-150%: 10 mp; >150%: 1 mp | | | | | |
| Párhuzamos | Max 4 | | | | | |
| Teljesítménytényező | 0,9 | | | | | |
| **AKKUMULÁTOR** | | | | | | |
| Típus | Zárt savas, karbantartás mentes | | | | | |
| Érték | 12V/7Ah | Külső akkuk kapacitás alatti függ | 12V/7Ah | Külső akkuk kapacitás alatti függ | 12V/7Ah | Külső akkuk kapacitá alatti függ |
| Akkuk száma | 3 | | 6 | | 6 | |
| Készenléti idő (tipikus terhelésnél)*** | >10 perc | | >10 perc | | >10 perc | |
| DC feszültség | 36Vdc | | 96Vdc | | 96Vdc | |
| Töltési idő | < 5 óra | | | | | |
| **ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK** | | | | | | |
| Átállási idő (Inverterről Bypassra) | 0 ms | | | | | |
| Hatékonyság (online mód) | 92% | | 92% | | 92% | |
| Méretek: Szélesség/Magasság/Mélység (mm) | 145x220x400 | | 152x347x460 | | 152x347x460 | |
| Súly (kg) | 13 | 7 | 31 | 13 | 31 | 13 |
| Működési hőmérséklet | 0°C – 40 °C | | | | | |
| Zajszint (1 méteren) | < 50dB | | < 55dB | | | |
| Páratartalom tolerancia | 0-95% (nem lecsapódó) | | | | | |
| Csatlakozók Smart USB-n keresztül | WinPower Software, ami támogatja: Windows 95/98/NT/2000/XP/ME, Linux, SunSolaris, IBM Aix, FreeBSD, HP-UX, és MAC | | | | | |
| Intelligens csatlakozó helye | SNMP/RS485/AS400 Card/ModBus | | | | | |
| Szabványok | •Európai előírások: LV 2006/95/CE Alacsony feszültség direktíva; EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíva<br>•Szabványok Biztonság IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2<br>•IEC 62040-3 besorolás (Feszültség Frekvencia Független) VFI - SS - 111 | | | | | |

* A KS verzióhoz extra akkutálló jár
** 90% -os esik 208Vac bemeneti feszültséggel
*** A rendelkezésre állási idő 75% -os terhelésnél van számolva PF=0.9 –cel

Megj: A termék jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak



# Műszaki Jellemzők



| MODELL | ZP120N-6K | ZP120N-6K-KS* | ZP120N-10K-11 | ZP120N -10K-11-KS* |
|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 6000VA/5400W | | 10000VA/9000W | |
| **BEMENET** | | | | |
| Névleges feszültség | 220Vac/230Vac/240Vac | | | |
| Feszültség tolerancia | 110Vac-275Vac | | | |
| Feszültség tartomány – alacsony vonali ütésre | 175Vac/110Vac (± 3%) terhelés százalék alapján 100%/50% | | | |
| Feszültség tartomány – magas vonali ütésre | 275Vac (±3%) | | | |
| Frekvencia tartomány | 45-55Hz / 54-66Hz | | | |
| THDI% | <5% teljes terhelésnél | | | |
| Teljesítménytényező | ≥0,99 (UP:220V, TELJES RCD TERHELÉSNÉL) | | | |
| **KIMENET** | | | | |
| Névleges feszültség: | 200VAC*/208VAC**/220VAC/230VAC/240VAC | | | |
| Feszültség szabályzás | ± 1 % | | | |
| Névleges frekvencia (AC mód) | 50/60 Hz ± 0,2 % | | | |
| Csúcstényező | 3:1 | | | |
| Harmonikus torzítás | < 2% THD, lineáris terhelésnél | | | |
| Kimeneti hullám | Tiszta szinusz hullám | | | |
| Túlterhelés kapacitás | 100%-110%: 5 perc ; 110%-130%: 1 perc ; 130%-150%: 10 mp ; >150%: 2 mp | | | |
| Párhuzamos | Max 4 | | | |
| Teljesítménytényező | 0.9 | | | |
| **AKKUMULÁTOR** | | | | |
| Típus | Zárt savas, karbantartás mentes | | | |
| Érték | 12V/7Ah | Külső akkuk kapacitásától függ | 12V/9Ah | Külső akkuk kapac tásától függ |
| Akkuk száma | 20 | | 20 | |
| Készenléti idő (tipikus terhelésnél)*** | > 10 perc | | >10 perc | |
| DC feszültség | 240Vdc | | | |
| Töltési idő | < 5 óra | | | |
| **ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK** | | | | |
| Átállási idő (Inverterről Bypassra) | 0 ms | | | |
| Hatékonyság (online mód) | >92% | | | |
| Méretek: Szélesség/Magasság/Mélység (mm) | 260x560x706 | | | |
| Súly (kg) | 86 | 34 | 92 | 37 |
| Működési hőmérséklet | 0°C – 45 °C | | | |
| Zajszint (1 méteren) | <60dB | | <65dB | |
| Páratartalom tolerancia | 0-95% (nem lecsapódó) | | | |
| Csatlakozók Smart USB-n keresztül | WinPower Software, ami támogatja: Windows 95/98/NT/2000/XP/ME, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, FreeBSD, HP-UX, és MAC | | | |
| Intelligens csatlakozó helye | SNMP/RS485/AS400 Card/ModBus | | | |
| Szabványok | •Európai előírások: LV 2006/95/CE Alacsony feszültség direktíva; EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíva<br>•Szabványok Biztonság IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2<br>•IEC 62040-3 besorolás (Feszültség Frekvencia Független) VFI - SS - 111 | | | |

* A KS verzióhoz extra akkutálló jár
** 90% -os esik 208Vac bemeneti feszültséggel
*** A rendelkezésre állási idő 75% -os terhelésnél van számolva PF=0.9-cel.

Megj: A termék jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak



# Műszaki Jellemzők



| MODELL | ZP120N-10K-31C | ZP120N-10K-31C-KS* | ZP120N-10K-31 | ZP120N-10K-31-KS* | ZP120N-20K-31 | ZP120N-20K-31-KS* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 10000VA/9000W | | | | 20000VA/18000W | |
| **BEMENET** | | | | | | |
| Névleges feszültség | 220VAC/230VAC/240VAC 1 fázis vagy 380/400/415 3 fázis (automata érzékelés) | | | | 220VAC/230VAC/240VAC 1 fázis vagy 380/400/415 3 fázis (automata érzékelés) | |
| 1 fázis – Feszültség tolerancia | 110Vac-176Vac(*) -276Vac (±1%) Fázis | | | | 110Vac-276Vac | |
| 1 fázis – Feszültség tartomány – alacsony vonali ütésre | | | | | 175Vac/110Vac (± 3%) terhelés százalék alapján 100%/50% | |
| 1 fázis – Feszültség tartomány – magas vonali ütésre | | | | | 276Vac (± 3%) | |
| 3 fázis – Feszültség tolerancia | 190Vac-304Vac(**) -478Vac (±1%) 3 Fázis | | | | 190Vac-478Vac | |
| 3 fázis – Feszültség tartomány – alacsony vonali ütésre | | | | | 306Vac/190Vac (± 3%) terhelés százalék alapján 100%/60% | |
| 3 fázis – Feszültség tartomány – magas vonali ütésre | | | | | 478Vac (± 3%) | |
| Frekvencia tartomány | 45-55Hz / 54-66Hz | | | | | |
| THDI% | <5% teljes terhelésnél | | | | | |
| Teljesítménytényező | ≥0,99 (TELJES TERHELÉSNÉL) | | | | | |
| **KIMENET** | | | | | | |
| Névleges feszültség: | 200VAC*/208VAC**/220VAC/230VAC/240VAC | | | | | |
| Feszültség szabályzás | ± 1 % | | | | | |
| Névleges frekvencia (AC mód) | 50/60 Hz ± 0,2 % | | | | | |
| Csúcstényező | 3:1 | | | | | |
| Harmonikus torzítás | < 2% THD, lineáris terhelésnél | | | | | |
| Kimeneti hullám | Tiszta szinusz hullám | | | | | |
| Túlterhelés kapacitás | 100%-110%: 5 perc; 110%-130%: 1 perc ; 130%-150%: 10 mp; >150%: 2 mp | | | | | |
| Teljesítménytényező | 0.9 | | | | | |
| Párhuzamos | Max 4 | | | | | |
| **AKKUMULÁTOR** | | | | | | |
| Típus | Zárt savas, karbantartás mentes | | | | | |
| Érték | 12V/9Ah | Külső akkuk kapacitásától függ | 12V/7Ah | Külső akkuk kapacitásától függ | 12V/7Ah | Külső akkuk kapacitá alatti függ |
| Akkuk száma | 20 | | 24+24 opcionálisan | | 24+24 opcionálisan | |
| Készenléti idő (tipikus terhelésnél)*** | > 10 perc | | > 8 perc + 5 perc opcionálisan | | > 8 perc + 5 perc opcionálisan | |
| DC feszültség | 240Vdc | | 288Vdc | | 288Vdc | |
| Töltési idő | < 5 óra | | | | | |
| **ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK** | | | | | | |
| Átállási idő (Inverterről Bypassra) | 0 ms | | | | | |
| Hatékonyság (online mód) | >92% | | >93% | | >92% | |
| Méretek: Szélesség/Magasság/Mélység (mm) | 260x705x560 | | | | 350x890x650 | |
| Súly (kg) | 93 | 38 | 175 | | 190 | 83 |
| Működési hőmérséklet | 0°C – 45 °C | | | | | |
| Zajszint (1 méteren) | <55dB | | <65dB | | <55dB | |
| Páratartalom tolerancia | 0-95% (nem lecsapódó) | | | | | |
| Csatlakozók Smart USB-n keresztül | WinPower Software, ami támogatja: Windows 95/98/NT/2000/XP/ME, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, FreeBSD, HP-UX, és MAC | | | | | |
| Intelligens csatlakozó helye | SNMP/RS485/AS400 Card/ModBus | | | | | |
| Szabványok | •Európai előírások: LV 2006/95/CE Alacsony feszültség direktíva; EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíva<br>•Szabványok Biztonság IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 | | | | | |

* A KS verzióhoz extra akkutálló jár
** 90% -os esik 208Vac bemeneti feszültséggel
*** A rendelkezésre állási idő 75% -os terhelésnél van számolva PF=0.9-cel.

Megj: A termék jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak

G-Tec Europe s.r.l
Strada Marosticana, 61/13
36031 Povolaro (VI), Italia
Tel. +390444.361321 - Fax +390444.385191
info@gtec-power.eu

G-Tec Asia Pacific Pte Ltd

Quality Energy Provider

CE

GANZAIR
Kompresszortechnika

Telefax:
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság** Összes oldal: 4

**Kecskemét**
Bathyány u. 14.
6000

**Dr. Pincés Noémi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hivatkozási számunk: | 054219A0 | Hivatkozási számuk: | EKR000108582019/0879 |
| Iktatószámunk: | 06522/2019 | Iktatószámuk: | |
| Ügyintézőnk | Páfi István | Ügyintézőjük: | Dr. Pincés Noémi |
| Dátum: | 2019. május 20. | Dátum: | 2019. május 8. |

**Tárgy: Árajánlat [ Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Hercegszántó Közúti Határátkelő ]**

**Tisztelt Dr. Pincés Noémi!**

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellékelve megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megtiszteljenek bennünket megrendelésükkel.

Üdvözlettel:

Gidai Olivér Attila
ügyvezető

GANZAIR Kft.

Páfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: árajánlat
műszaki specifikáció


Ganzair Kompresszortechnika Kft.

6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15
Telefon: (+36) 77/423-448
Fax: (+36) 77/423 348

1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 1/398-7655
Fax. (+36) 1/398-7656

E-mail: ganzair@ganzair.hu




| | Ajánlatkérő | Ajánlattevő |
|---|---|---|
| Neve, címe: | **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság** 6000 Kecskemét, Bathyány u. 14. | **Ganzair Kompresszortechnika Kft.** 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15. |
| száma: | EKR000108582019/0879 | 054219A0 |
| kelte: | 2019. május 8. | 2019. május 20. |
| név: | Dr. Pincés Noémi | Páfi István |
| adószám: | | 10440036-2-03 |

## AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alábbi részletezettek szerinti berendezések szállítását, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel.
(A nem kért tételeket kérjük törölni ) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Áraink nettó értéken adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

**Szállított berendezések, szolgáltatások:**

| Db. | Leírás | Nettó egységár Ft | Nettó összesen Ft |
|---|---|---|---|
| 1 | GTEC ZP120N-3K 1 fázisú szünetmentes berendezés<br>teljesítmény: 3 kVA, 2,7 kW<br>- áthidalási idő: 10 perc<br>- frekvencia stabilitás: 0,2%<br>- 8 db 12V belső akkumulátorral<br>- kommunikáció: SNMP - RS485 - AS400 Card - MODBUS<br>- Mérete: 192x347x460 mm<br>- Tömege: 31 kg<br><br>Helyszínre szállítva, beltérben telepítve (a meglévő szünetmentes szakszerű elbontása után, annak a helyére) és beüzemelve! | 175 000 | 175 000 |
| 1 | Fenti szünetmentes berendezés évi egyszeri karbantartása: 6.500,- Ft+ÁFA/hónap | | |



## Szállítási feltételek

**1. Szállítási határidő**
A megrendeléstől számított 4-8 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

**2. Fizetés**
Számlánk alapján 30 napos átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átutalás esetén a Megrendelő viseli valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költséget.
Eltérő fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. cégminősítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítve (előlegszámla, részszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költségére leszerelteti és visszaszállítani, valamint késedelmi kamatot felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

**3. Minőségi átvétel, dokumentáció**
A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik.
A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerint javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

**4. Csomagolás, szállítás**
A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóeszközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

**5. Telepítés**
A meglévő szünetmentes szakszerű elbontása után, annak a helyére.

**6. Beüzemelés**
Beüzemelés után elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

**7. Garancia**
Szünetmentes berendezésre 12 hónap.
A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottje által beüzemelt belföldi berendezésekre érvényes. A garanciaidőn belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett alkatrész. kenőanyag alkalmazása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemórához vagy időhöz között karbantartási munkákat időben, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzék. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesített és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (Üzemviteli napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

**8. Érvényesség**
Feltételeinket 60 napig tartjuk.



**9. Teljesítés helye, ideje**
A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás kelte.

**10. Szállítási szerződés létrejötte**
A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megküldött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendeléselfogadásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

**11. Egyebek**
Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

**Kelt:** Kiskunhalas, 2019. május 20.

GANZAIR Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
Gidai Olivér Attila
ügyvezető
**Ganzair Kompresszortechnika Kft.**

| Dokumentum típusa | Dokumentum neve | Feltöltés időpontja | Feltöltő szervezet | Feltöltő cselekmény típusa | Feltöltő cselekmény lezárás dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb | Ajánlat_KelebHRK.pdf | 2019.05.22 09:05:05 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |
| Egyéb | AJ-ELLAS5(0519).pdf | 2019.05.22 09:05:49 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |
| Egyéb | AGR_ref.pdf | 2019.05.22 09:06:33 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |
| Egyéb | GOA_aláírás.pdf | 2019.05.22 09:07:16 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |
| Egyéb | KBT65-7.pdf | 2019.05.22 09:08:00 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |
| Egyéb | KBT65-5ab.pdf | 2019.05.22 09:08:32 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |
| Egyéb | KBT67-1.pdf | 2019.05.22 09:09:14 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |
| Egyéb | BA_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 09:09:57 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |
| Egyéb | BA_oklevél.pdf | 2019.05.22 09:10:36 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |
| Egyéb | TF_nyil67-1.pdf | 2019.05.22 09:11:58 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |
| Egyéb | TF_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 09:12:43 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |
| Egyéb | TF_ÉVbiz.pdf | 2019.05.22 09:13:41 | Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:36:20 |

Összesen: 12 sor (1 / 1)



**AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI**

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0767 (3 - Kelebia Határrendészeti Kirendeltség)

(E50 - Bírálati szakasz)

**A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019 "**

## Dokumentumok

**DOKUMENTUMOK KERESÉSE**

EKR000108582019/0767

EKR000108582019/0767

Törzskönyvi szám:
Év:—

1981/374/65-10068
(Energiahatékonysági)

Ens. sz.: Om—769/94.

# Bizonyítvány

T Ó T H  F E R E N C

személyi számú ..... akinek

az Országos Energiagazdálkodási Hatóság fenti számú engedélye alapján szervezett

„BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKVIZSGÁLATA"

tárgyú vizsgán az Állami Energetikai és Energiabiztonsági Főfelügyelet által az OMKH egyetértésével kiadott tanonyagról arendezett vizsgát tett, ezáltal az MSZ 172/1 szabvány 19. fejezetében előírt és az MSZ 4851 szabványsorozatban megfogalmazottak szerint az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére alkalmas.

Szeged 1986. december hó 04. nap

Vizsgabizottsági tagok

Országos Energiagazdálkodási Hatóság

Elnök

Titkár

(Energiafelügyelő)

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| **Név:** | Tóth Ferenc |
| **Születési idő** | 1981. 06. 22. |
| **Elérhetőség:** | 06-30-9453-979, e-mail: tothestsakf@gmail.com |

**ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé)

| Mettől meddig (év) | Intézmény megnevezése/végzettség |
|---|---|
| 2007 | Nemzeti Szakk. Int./ Erősáramú berend. felülvizsgálója |
| 2006 | Nemzeti Szakk.Int./ Villámvédelem felülvizsgálója |
| 2002 | Kereskedelmi és Iparkamara/ villanyszerelő mester |

**MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK**
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé

| Mettől meddig (év) | Munkahely megnevezése |
|---|---|
| 1994. 02.19-1989-1991 | Tóth és Társa Kft<br>Mezőgazdasági Szolg Kv. |

**KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA**
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé)

| Korábbi projektek ismertetése, időpontjai | Ellátott funkciók és feladatok felsorolása |
|---|---|
| Bortároló raktárcsarnok Bócsa 2018.év. | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |
| Tanteremfejlesztés Központi Ált.Isk. Kiskunhalas 2018.év | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |

**NYELVISMERET**
(Gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Magyar nyelv** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| **Idegen nyelvek** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| | | | |
| | | | |

**EGYÉB**

**Egyéb jogosultságok:**
Felelős műszaki vezetői jogosultság:FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Saját kezű aláírás

**NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT**

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- cégünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Gamzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésére bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6400 Kiskunhalas, Brázay K. u. 9.
KHH 10402588-25450736-00000000
Adószám: 13025215-2-03

cégszerű aláírás

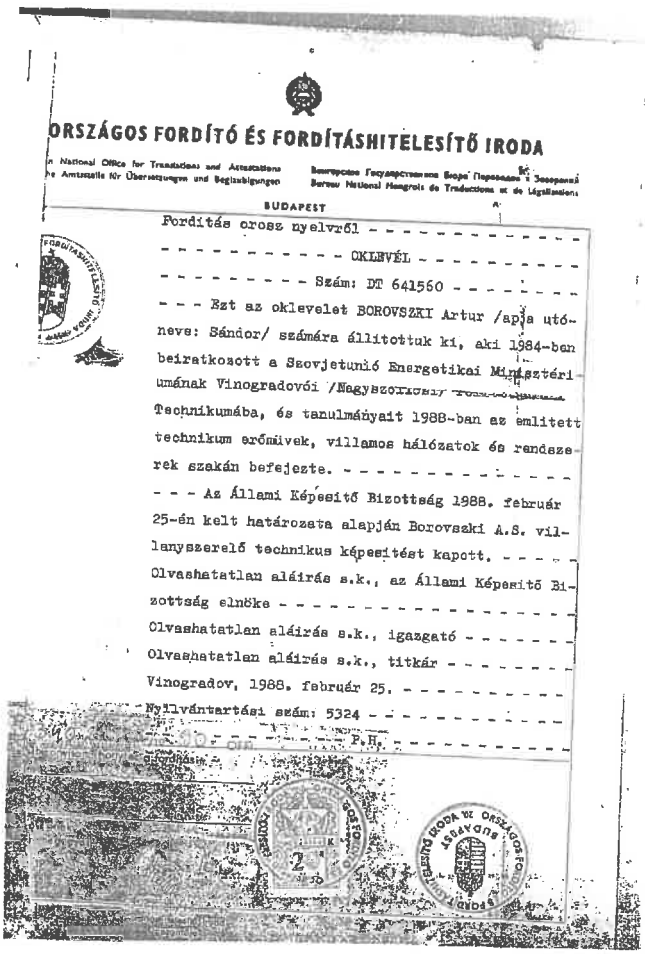

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations
Amtsstelle für Übersetzungen und Beglaubigungen
Бюро Национальных Переводов и Заверений
Bureau National Hongrois de Traductions et de Légalisations

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - OKLEVÉL - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - Szám: DT 641560 - - - - - - - -
- - - Ezt az oklevelet BOROVSZKI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állitottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovói /Nagyszocsi [illegible]
Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte. - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Az Állami Képesitő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanyszerelő technikus képesitést kapott. - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., az Állami Képesitő Bi-
zottság elnöke - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., igazgató - - - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., titkár - - - - - - - -
Vinogradov, 1988. február 25. - - - - - - - - - -
Nyilvántartási szám: 5324 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - P.H. - - - - - - - - - -

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| Név | Borovszki Artúr |
| Születési idő | 1968.12.05. |
| Elérhetőség | +36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG | |
|---|---|
| Mettől meddig | Intézmény megnevezése / végzettség |
| 1982.09.01-1988.05.29 | Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikusa |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK | |
|---|---|
| Mettől meddig | Munkahely megnevezése |
| 2006.12.01- | Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó |
| 2006.04.10-2006.11.30 | Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szervíztechnikus, műszerész |
| 2004.06.25-2006.05.31 | Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus |
| 1999.06.01-2004.06.24 | Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus |
| 1995.05.25-1999.05.30 | Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző |
| 1990.10.10-1995.05.20 | Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA | |
|---|---|
| Korábbi projektek ismertetése, időpontja | Ellátott funkciók, feladatok |
| Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019 | Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés |
| Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019 | Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje |

| NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| Nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
| Magyar | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| Ukrán | kiváló | kiváló | kiváló |

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.

Borovszki Artúr

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR KFT. 1)
6400 Kis... Ady Endre u. 15.
Ad... 10036-2-03

cégszerű aláírás

*3. sz. melléklet*

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

**az alvállalkozókról**
**[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontja alapján]**

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

**nyilatkozom,**

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni[1]:

| A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni |
|---|
| Érintésvédelmi szabványossá felülvizs ló |

b) az ezen része(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

| Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe |
|---|
| Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9. |

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZA Kft. 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9. Adószám: 13003216-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni" szövegbetétet kell beírni.

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT[1]

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint[2]:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZA Kft. 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9. Adószám: 13003216-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] A megfelelő rész aláhúzandó
[2] A hiányzó adatok kitöltendők

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

**GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság**

**(GANZAIR Kft.)**

**6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.**

ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előreírt, előregépelt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fölé nevemet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.

Gidai Olivér Attila

Dr. Csetneki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 77/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – **a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá,** miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának következményéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.

Dr. Csetneki Erika közjegyző

Dr. Csetneki Erika KÖZJEGYZŐ 6. KISKUNHALAS

---

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
**„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"**

**Igazolás az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához**

**Igazolás**

**Alulírott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:**

**A szerződést kötő felek megnevezése, címe:**
**Megrendelő:**
- **neve:** Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.
- **címe:** 2700 Cegléd, Bajza utca 20.

**Vállalkozó:**
- **neve:** Ganzair Kft.
- **címe:** 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

**A szerződés tárgya:** 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

**Az ellenszolgáltatás nettó összege:** 20.378.000,- Ft

**A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban):** 2018.09.12 – 2018.10.31.

**Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.**

Keltezés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:

Pap Norbert Tas
ügyvezető

S.A.S. SECURITY ALARM SERVICE VAGYONVÉDELMI KFT. Cegléd, Bajza u. 20. Adószám: 12132926-2-13

GANZAIR
Kompresszortechnika

| Áramfejlesztő típusa | AJ-ELLA 55 | |
|---|---|---|
| Kimenő teljesítmények | Prime | Standby |
| 400/230 V, 50 Hz | 50 kVA | 55 kVA |
| | 40 kW | 44 kW |
| Teljesítménytényező, cos φ = 0,8 | | |

ALTAS

CE

**Teljesítményértékek meghatározása**

**Folyamatos áramellátás (Prime)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves üzemórák száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlterhelhető.

**Készenléti áramellátás (Standby)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett) a hálózat kiesése esetén. Túlterhelés nincs megengedve. A modell generátorának névleges teljesítménye az ISO8528-3 szabvány szerint.

A képek csak illusztrációk és opcionálisan rendelhető kiegészítőket is tartalmazhatnak.

| Műszaki adatok | | |
|---|---|---|
| Motor típusa | ELLA E4100ZD1 | |
| Generátor gyártója, típusa | ELLA 55 | |
| Hengerek száma és elrendezése | 4, soros | |
| Hengerűrtartalom, liter | 3,61 | |
| Furat/löket, mm | 100 / 115 | |
| Kompresszióviszony | 19:1 | |
| Feltöltés | Turbófeltöltés | |
| Frekvencia, Hz | 50 | 60 |
| Motor fordulatszáma, 1/perc | 1500 | 1800 |
| Motor max. teljesítménye, kW | 46 | - |
| Fordulatszám szabályozó típusa | Mechanikus | - |
| Motor elektr. rendszere, V | 12 | - |
| Napi üzemanyagtartály, liter | 180 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra | 10,2 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra | 8,0 | - |
| Önmiködő 75%-os, óra | 22,5 | - |
| Vezérlőpanel típusa | DKG 309 | - |
| Füstgáz hőmérséklete, °C | 483 | - |
| Égéshez levegő szükséglet, m³/perc | 3,9 | - |
| Hűtőventilátor légszállítása, m³/perc<br>A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemelésre van méretezve | 110,4 | - |
| Hűtőfolyadék mennyisége, liter | 17,0 | - |
| Teljes kenőolaj mennyiség, liter | 14,0 | - |

A teljesítményadatok 25 °C-os beszívott levegő, 100 m tengerszint feletti magasság, és 30% relatív páratartalom esetén érvényesek.
Üzemanyag fogyasztási adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter sűrűségű, a BS2869-1998 Class A2 szabványnak megfelelő Diesel üzemanyag esetén érvényesek.



| Méretek és tömegadatok | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kivitel | Hosszúság, mm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Száraz tömeg, kg | Nedves tömeg, kg |
| nyitott | 1800 | 1000 | 1550 | 935 | 950 |
| burkolt | 2500 | 1000 | 1650 | 1233 | 1250 |

Száraz tömeg: kenőolajjal, Nedves tömeg: kenőolajjal és hűtőfolyadékkal

A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, és NEMA MG-1.22

**AJ-ELLA 55**

A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására. (REV 05/19)

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szánás u. 15. • Telefon: 77/423-448 • Fax: 77/423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

GANZAIR
Kompresszortechnika

Telefax:
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**

**Kecskemét**
Bathyány u. 14.
6000

**Dr. Pincés Noémi**

Összes oldal: 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hivatkozási számunk: | 054419A0 | Hivatkozási számuk: | EKR00010858201 9/0879 |
| Iktatószámunk: | 08524/2019 | Iktatószámuk: | |
| Ügyintézőnk: | Páfi István | Ügyintézőjük: | Dr. Pincés Noémi |
| Dátum: | 2019. május 20. | Dátum: | 2019. május 8. |

**Tárgy: Árajánlat [ Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Kelebia Határrendészeti Kirendeltség ]**

**Tisztelt Dr. Pincés Noémi!**

Örömmel vettük érdeklődésükkel termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellékelve megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megtiszteljenek bennünket megrendelésükkel.

Üdvözlettel:

Gidró Olivér Attila
ügyvezető

GANZAIR Kft.
6400 Kiskunhalas, Szánás u. 15.

Páfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: árajánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft

6400 Kiskunhalas, Szánás u. 15.
Telefon: (+36) 77/423-448
Fax: (+36) 77/423-348

1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 1/398-7855
Fax: (+36) 1/398-7856

E-mail: ganzair@ganzair.hu

| | Ajánlatkérő | Ajánlattevő |
|---|---|---|
| Neve, címe: | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság<br>6000 Kecskemét, Bathyány u. 14. | Ganzair Kompresszortechnika Kft.<br>6400 Kiskunhalas, Szánás utca 15. |
| száma: | EKR00010858201 9/0879 | 054419A0 |
| kelte: | 2019. május 8. | 2019. május 20. |
| név: | Dr. Pincés Noémi | Páfi István |
| adószám: | | 10440036-2-03 |

## AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezettek szerinti berendszések szállítását, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel.
(A nem kért tételeket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árainkat nettó értéken adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

**Szállított berendezések, szolgáltatások:**

| Db. | Leírás | Nettó egységár Ft | Nettó összesen Ft |
|---|---|---|---|
| 1 | **AJ-ELLA 55 Diesel áramfejlesztő**<br>(folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 79 A/fázis),<br>- Ella motorral (hőntartással, akkutöltéssel),<br>- Ella generátorral,<br>- Horganyzott és festett zajcsillapító burkolattal,<br>- 10 m-es duplafalú kéménnyel,<br>- 125 A-es hálózat-Diesel átkapcsolóval (HDK),<br>- DKG 309 automatikus vezérlőpanellel<br>- Tűzvédelmi lekapcsolással,<br>- Túlfeszültség védelemmel<br><br>**A burkolt áramfejlesztő**<br>- mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm<br>- tömege: 1250 kg<br>- zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen<br><br>12 órás önálló üzemelést biztosító napi üzemanyagtartállyal (75%-os terhelésen)<br><br>Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 %<br><br>**Helyszínre szállítva, kültérben telepítve (az 5. pont szerinti) és beüzemelve!** | 3 247 500 | 3 247 500 |
| 1 | Fenti áramfejlesztő évi egyszeri anyagos (kenőolaj és szűrők cseréje) karbantartása: 5.500,- Ft+ÁFA/hónap | | |

## Szállítási feltételek

### 1. Szállítási határidő
A megrendelástől számított 4-6 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

### 2. Fizetés
Számlánk alapján 30 napos átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átutalás esetén a Megrendelő viseli valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költséget.
Eltérő fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. cégminősítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítve (előlegszámla, részszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költségére leszerelteti és visszaszállítani, valamint késedelmi kamatot felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

### 3. Minőségi átvétel, dokumentáció
A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik.
A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerint javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

### 4. Csomagolás, szállítás
A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóeszközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

### 5. Áramfejlesztő telepítés
**5.1 Ganzair Kft. vállalja:**
- A gépegység és tartozékainak helyszínre szállítását.
- Emelő berendezés (daru/targonca) biztosítását a gépegység szállítójárműről történő leemeléséhez ill. a pépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 kV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hálózat-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha ez nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közti villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hőntartó és az akkumulátortöltő megtáplálásához.
- A fázisjavító (ha van) lekapcsolását generátoros üzemben.
- Földelő (EPH) hálózat kiépítését és bizonylatolását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépegység bekötését a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonylatolt földelő (EPH) hálózatba.
- 2 órás próbaüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

**5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:**
- A hatósági egyeztetések (pl. bejelentés az áramszolgáltató felé).
- Munka-és tűzvédelmi szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy őrzött tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiavételezési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbaüzem feltételei (kezelő személyek, próbaüzem Diesel üzemanyaga stb.).



### 6. Áramfejlesztő beüzemelés
A készre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltött berendezéseken a Vevő által biztosított üzemi terheléssel és üzemanyaggal 2 órás próbaüzemet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

### 7. Garancia
Áramfejlesztőre a beüzemelésétől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemóra, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fagyálló folyadék, légszűrő, kenőolajszűrő, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.
Szünetmentes berendezésre 12 hónap.
A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belföldi berendezésekre érvényes. A garanciaidőn belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett alkatrész, kenőanyag alkalmazása a garancia elvesztésével jármat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemórához vagy időhöz kötött karbantartási munkákat időben, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzék. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesített és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (Üzemvitel napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

### 8. Érvényesség
Feltételeinket 60 napig tartjuk.

### 9. Teljesítés helye, ideje
A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás kelte.

### 10. Szállítási szerződés létrejötte
A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megküldött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendelésigazolásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

### 11. Egyebek
Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

**Kelt:** Kiskunhalas, 2019. május 20.

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Szántó u. 15.

Gidró Olivér Attila
gyvezető
**Ganzair Kompresszortechnika Kft.**

| Dokumentum típusa | Dokumentum neve | Feltöltés időpontja | Feltöltő szervezet | Feltöltő cselekmény típusa | Feltöltő cselekmény hatálya eddig |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb | Ajánlat_HerceMRK.pdf | 2019.05.22 08:40:14 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | Aj-ELLAS5(0519).pdf | 2019.05.22 08:43:57 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | AGR_ref.pdf | 2019.05.22 08:44:35 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | GOA_aláírás | 2019.05.22 08:45:14 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | KBT65-7.pdf | 2019.05.22 08:45:49 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | KBT66-6ab.pdf | 2019.05.22 08:46:29 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | KBT67-1.pdf | 2019.05.22 08:47:02 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | BA_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 08:47:45 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | BA_oklevél.pdf | 2019.05.22 08:48:50 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | TF_nyil67-1.pdf | 2019.05.22 08:49:29 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | TF_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 08:50:09 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | TF_ÉVbiz.pdf | 2019.05.22 08:50:46 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |

Összesen: 12 sor (1 / 1)



**AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI**

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0775 (4 - Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség)

(E50 - Bírálati szakasz)

**A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019 "**

## Dokumentumok

**DOKUMENTUMOK KERESÉSE**

EKR000108582019/0775

EKR000108582019/0775

Törzskönyvi szám:
Év:—

1986/374/sfp-10048
(Energiafelügyelet)

Eng. sz.: Om—789/84.

# Bizonyítvány

.....T.Ó.T.H. F.E.R.E.N.C. ..... aknek

személyi száma: .....1.610622 3805.....

az Országos Energiagazdálkodási Hatóság fenti számú engedélye alapján szervezett

„ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA"

tárgyú vizsgán az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet által az OEGH egyetértésével kiadott tanusítványból eredményes vizsgát tett, ezáltal az MSZ 172/1 szabvány 10. fejezetében előírt és az MSZ 4851 szabványsorozatban meghatározottak szerint az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére alkalmas.

.....S.z.e.g.e.d..... 19.85. ..december..... hó ..04. nap

vizsgabizottsági elnök
(Országos Energiagazdálkodási Hatóság)

Műszaki biztonsági felügyelő
Országos Energiagazdálkodási Hatóság

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| **Név:** | Tóth Ferenc |
| **Születési idő** | 1961. 06. 22. |
| **Elérhetőség:** | 06-30-8453-979, e-mail: tothestsakft@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Intézmény megnevezése/végzettség** |
| 2007 | Nemzeti Szakk. Int./ Erősáramú berend. felülvizsgálója |
| 2006 | Nemzeti Szakk.Int./ Villámvédelem felülvizsgálója |
| 2002 | Kereskedelmi és Iparkamara/ villanyszerelő mester |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Munkahely megnevezése** |
| 1994. 02.19- | Tóth és Társa Kft. |
| 1989-1991 | Mezőgázdasági Szolg Kv. |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Korábbi projektek ismertetése, időpontjai** | **Ellátott funkciók és feladatok felsorolása** |
| Bortároló raktárcsarnok Bócsa 2018.év. | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |
| Tanteremfejlesztés Központi Ált.Isk. Kiskunhalas 2018.év | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |

| NYELVISMERET (Gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| **Magyar nyelv** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| **Idegen nyelvek** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| | | | |
| | | | |

## EGYÉB

**Egyéb jogosultságok:**
Felelős műszaki vezetői jogosultság:FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Saját kezű aláírás

**NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT**

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- cégünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019" elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Gazmir Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6400 Kiskunhalas, Erdősy K. u. 2.
KÁH 10402585-2-458736-00000000
Adószám: 12003216-2-03

cégszerű aláírás

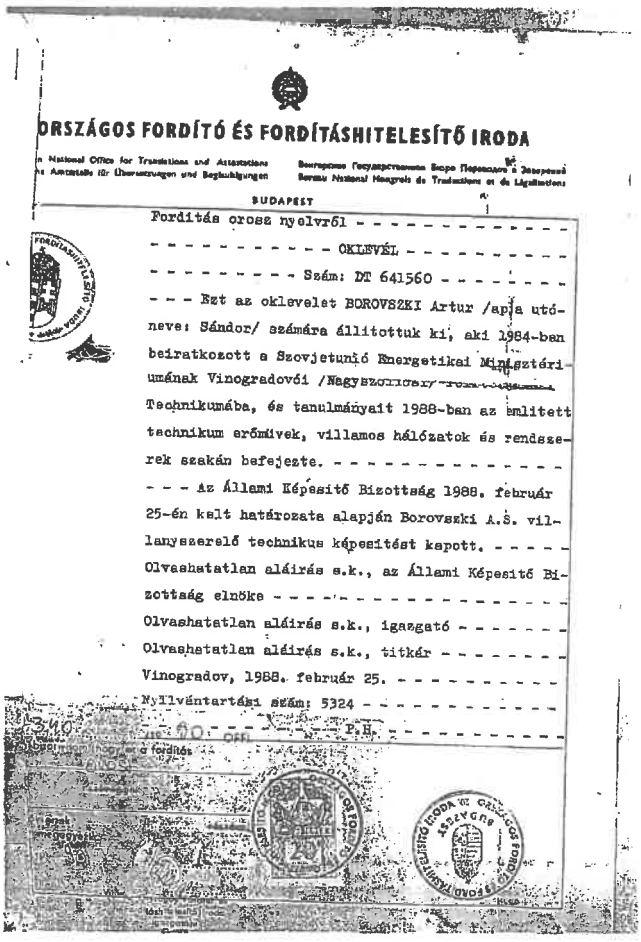

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations
Amtsstelle für Übersetzungen und Beglaubigungen
Бюро Национальных Переводов и Заверений
Bureau National Hongrois de Traductions et de Légalisations

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről - - -

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| Név | Borovszki Artúr |
| Születési idő | 1968.12.05. |
| Elérhetőség | +36 20 455-9759, hpen.office@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG | |
|---|---|
| Mettől meddig | Intézmény megnevezése / végzettség |
| 1982.09.01-1988.05.29 | Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikusa |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK | |
|---|---|
| Mettől meddig | Munkahely megnevezése |
| 2006.12.01- | Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó |
| 2006.04.10-2006.11.30 | Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész |
| 2004.06.25-2005.05.31 | Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus |
| 1999.06.01-2004.06.24 | Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus |
| 1995.05.25-1999.05.30 | Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző |
| 1990.10.10-1995.05.20 | Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA | |
|---|---|
| Korábbi projektek ismertetése, időpontja | Ellátott funkciók, feladatok |
| Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019 | Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés |
| Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019 | Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje |

| NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| Nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
| Magyar | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| Ukrán | kiváló | kiváló | kiváló |

**EGYÉB**

**B kategóriás jogosítvány**

**Számítógép felhasználó szintű kezelése**

**Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.**

**Kiskunhalas, 2019. május 20.**

Borovszki Artúr

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Szabadkai út 15. Adószám: 14003[illegible]

cégszerű aláírás

*3. sz. melléklet*

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni[1]:

| A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni |
|---|
| Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló |
| |

b) az ezen része(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

| Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe |
|---|
| Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9. |
| |

Jelen nyilatkozatot „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZ[illegible] Kft.
6400 Kiskun[illegible] 15.
Adósz[illegible]-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni" szövegbetétet kell beírni.

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT[1]

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint[2]:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019" elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZ[illegible] Kft.
6400 Kis[illegible] 15.
Adósz[illegible]-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] A megfelelő rész aláhúzandó
[2] A hiányzó adatok kitöltendők

# ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

**GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság**

**(GANZAIR Kft.)**

**6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.**

ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előreír, előregépelt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fölé nevemet az alábbi módon, **önállóan** írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.

Gidai Olivér Attila

Dr. Csetneki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 77/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – **a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá,** miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.

Dr. Csetneki Erika
közjegyző

Dr. Csetneki Erika KÖZJEGYZŐ 6. KISKUNHALAS

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szélsőtüzemes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"

**Igazolás az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához**

**Igazolás**

Alulírott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:

**A szerződést kötő felek megnevezése, címe:**
**Megrendelő:**
- **neve:** Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.
- **címe:** 2700 Cegléd, Bajza utca 20.

**Vállalkozó:**
- **neve:** Ganzair Kft.
- **címe:** 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

**A szerződés tárgya:** 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

**Az ellenszolgáltatás nettó összege:** 20.378.000,- Ft

**A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban):** 2018.09.12 – 2018.10.31.

**Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.**

Keltezés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:

Pap Norbert Tas
ügyvezető

SECURITY ALARM SERVICE VAGYONVÉDELMI KFT. Cegléd, Bajza u. 20. Adószám: 12136928-2-13

GANZAIR
Kompresszortechnika

| Áramfejlesztő típusa | AJ-ELLA 55 | |
|---|---|---|
| Kimenő teljesítmények | Prime | Standby |
| 400/230 V, 50 Hz | 50 kVA | 55 kVA |
| | 40 kW | 44 kW |
| Teljesítménytényező, cosφ = 0,8 | | |

**Teljesítményértékek meghatározása**

**Folyamatos áramellátás (Prime)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves üzemórák száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlterhelhető.

**Készenléti áramellátás (Standby)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett) a hálózat kiesése esetén. Túlterhelés nincs megengedve. A modell generátorának erőteljesítménye az ISO8528-3 szabvány szerint.

A képek csak illusztrációk és opcionálisan rendelhető kiegészítőket is tartalmazhatnak.

| Műszaki adatok | | |
|---|---|---|
| Motor típusa | ELLA E4100ZD1 | |
| Generátor gyártója, típusa | ELLA 55 | |
| Hengerek száma és elrendezése | 4, soros | |
| Hengerűrtartalom, liter | 3,61 | |
| Furat/löket, mm | 100 / 115 | |
| Kompresszióviszony | 19:1 | |
| Feltöltés | Turbófeltöltés | |
| Frekvencia, Hz | 50 | 60 |
| Motor fordulatszáma, 1/perc | 1500 | 1800 |
| Motor max. teljesítménye, kW | 46 | - |
| Fordulatszám szabályzó típusa | Mechanikus | - |
| Motor elektr. rendszere, V | 12 | - |
| Napi üzemanyagtank, liter | 188 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra | 10,2 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra | 8,0 | - |
| Üzemidő 75%-on, óra | 22,5 | - |
| Vezérlőpanel típusa | DKG 309 | - |
| Hűtőgáz hőmérséklete, °C | 483 | - |
| Égési levegő szükséglet, m³/perc | 3,9 | - |
| Hűtőventilátor légszállítása, m³/perc: A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemelésre van méretezve | 118,4 | - |
| Hűtőfolyadék mennyisége, liter | 17,0 | - |
| Teljes kenőolaj mennyiség, liter | 14,0 | - |

A teljesítményadatok 25 °C-os beszívott levegő, 100 m tengerszint feletti magasság, és 30% relatív páratartalom mellett érvényesek.
Üzemanyag fogyasztási adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter sűrűségű, a ISO3169:1998, Class A1 minőségnek megfelelő Diesel üzemanyag mellett érvényesek.

Méretek és tömegadatok

| Kivitel | Hosszúság, mm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Száraz tömeg, kg | Nedves tömeg, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| nyitott | 1800 | 1000 | 1550 | 933 | 950 |
| burkolt | 2500 | 1000 | 1650 | 1233 | 1250 |

Száraz tömeg: kenőolajjal. Nedves tömeg: kenőolajjal és hűtőfolyadékkal

A berendezés megfelel a következő szabványoknak: EN5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, és MSZ 9122.

AJ-ELLA 55

A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására. (REV 05/19)

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSZORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • Telefon: 77/423-648 • Fax: 77/423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

GANZAIR
Kompresszortechnika

Telefax:
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**

**Kecskemét**
Bajthyány u. 14.
6000

**Dr. Pincés Noémi**

Összes oldal: 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hivatkozási számunk: | 054319A0 | Hivatkozási számuk: | EKR000108582019/0879 |
| Iktatószámunk: | 06523/2019 | Iktatószámuk: | |
| Ügyintézőnk | Pálfi István | Ügyintézőjük: | Dr. Pincés Noémi |
| Dátum: | 2019. május 20. | Dátum: | 2019. május 8. |

**Tárgy: Árajánlat [ Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség ]**

**Tisztelt Dr. Pincés Noémi!**

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellékelve megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megtiszteljenek bennünket a megrendelésükkel.

Üdvözlettel:

Gidai Olivér Attila
ügyvezető

GANZAIR Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.

Pálfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: árajánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77/423-648 • Telefon: (+36) 1/388-7855
Fax: (+36) 77/423-348 • Fax: (+36) 1/388-7856
E-mail: ganzair@ganzair.hu

| | Ajánlatkérő | Ajánlattevő |
|---|---|---|
| Neve, címe: | **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**<br>6000 Kecskemét, Bajthyány u. 14. | **Ganzair Kompresszortechnika Kft.**<br>6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15. |
| száma: | EKR000108582019/0879 | 054319A0 |
| kelte: | 2019. május 8. | 2019. május 20. |
| név: | Dr. Pincés Noémi | Pálfi István |
| adószám: | | 10440036-2-03 |

## AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezettek szerinti berendezések szállítását, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel.
(A nem kért tételeket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Áraink nettó értéken adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

**Szállított berendezések, szolgáltatások:**

| Db. | Leírás | Nettó egységár Ft | Nettó összesen Ft |
|---|---|---|---|
| 1 | **AJ-ELLA 55 Diesel áramfejlesztő**<br>(folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 79 A/fázis),<br>- Ella motorral (hűtőtással, akkutöltéssel),<br>- Ella generátorral,<br>- Horganyzott és festett zajcsillapító burkolattal,<br>- 10 m-es duplafali kéménnyel,<br>- 125 A-es hálózat-Diesel átkapcsolóval (HDK),<br>- DKG 309 automatikus vezérlőpanellel<br>- Tűzvédelmi lekapcsolással,<br>- Túlfeszültség védelemmel<br><br>**A burkolt áramfejlesztő**<br>- mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm<br>- tömege: 1250 kg<br>- zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen<br><br>12 órás önálló üzemelést biztosító napi üzemanyagtartállyal (75%-os terhelésen)<br><br>Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 %<br><br>**Helyszínre szállítva, külterben telepítve (az 5. pont szerint) és bekapcsolva!** | 3 414 500 | 3 414 500 |
| 1 | Fenti áramfejlesztő évi egyszeri anyagos (kenőolaj és szűrők cseréje) karbantartása: 7.000,- Ft+ÁFA/hónap | | |

# Szállítási feltételek

## 1. Szállítási határidő
A megrendelésétől számított 4-5 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

## 2. Fizetés
Számlánk alapján 30 napos átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átutalás esetén a Megrendelő vissá valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költséget.
Eltérő fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. cégminősítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítve (előlegszámla, kiszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költségére leszerelteni és visszaszállítani, valamint késedelmi kamatot felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

## 3. Minőségi átvétel, dokumentáció
A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasítási és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik.
A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerint javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

## 4. Csomagolás, szállítás
A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóeszközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

## 5. Áramfejlesztő telepítés
**5.1 Ganzair Kft. vállalja:**
- A gépegység és tartozékainak helyszínre szállítását.
- Emelő berendezés (daru/targonca) biztosítását a gépegység szállítójárműről történő leemeléséhez ill. a gépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 kV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hálózat-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hajlékony különálló) közti villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú höntartó és az akkumulátortöltő megtáplálásához.
- A fázisjavító (ha van) lekapcsolását generátoros üzemben.
- Földelő (EPH) hálózat kiépítését és bizonylatolását.
- A helyszíni szerelés keretén belüli az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépegység bekötését a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonylatolt földelő (EPH) hálózatba.
- 2 órás próbaüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

**5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:**
- A hatósági egyeztetések (pl. bejelentés az áramszolgáltató felé).
- Munka-és tűzvédelmi szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy őrzött tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiavételezési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbaüzem feltételei (kezelő személyek, próbaüzem Diesel üzemanyaga stb.).



## 6. Áramfejlesztő beüzemelés
A készre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltött berendezéseken a Vevő által biztosított üzemi terheléssel és üzemanyaggal 2 órás próbaüzemet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

## 7. Garancia
Áramfejlesztőre a beüzemelésétől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemórára, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fagyálló folyadék, légszűrő, kenőolajszűrő, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.
Szünetmentes berendezésre 12 hónap.
A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belföldi berendezésekre érvényes. A garanciaidőn belüli a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett alkatrész, kenőanyag alkalmazása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemórához vagy időhöz kötött karbantartási munkákat időben, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzék. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesített és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (Üzemviteli napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

## 8. Érvényesség
Feltételeinket 60 napig tartjuk.

## 9. Teljesítés helye, ideje
A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás kelte.

## 10. Szállítási szerződés létrejötte
A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelések alapján megküldött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendeléselfogadásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

## 11. Egyebek
Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2018. május 20.

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 8. 13. Adószám: 10400616-2-03

ügyvezető

**Ganzair Kompresszortechnika Kft.**

| Dokumentum típusa | Dokumentum neve | Feltöltés időpontja | Feltöltő szervezet | Feltöltés eseménye típusa | Feltöltő eseménye lezárás időpontja |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb | Ajánlat_HercoHRK.pdf | 2019.05.22 08:40:14 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | Aj-ELLA55(0519).pdf | 2019.05.22 08:43:57 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | AGR_ref.pdf | 2019.05.22 08:44:35 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | GOA_aláírás | 2019.05.22 08:45:14 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | KBT65-7.pdf | 2019.05.22 08:45:49 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | KBT66-6ab.pdf | 2019.05.22 08:46:29 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | KBT67-1.pdf | 2019.05.22 08:47:02 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | BA_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 08:47:45 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | BA_oklevél.pdf | 2019.05.22 08:48:50 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | TF_nyíl67-1.pdf | 2019.05.22 08:49:29 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | TF_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 08:50:09 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | TF_ÉVbiz.pdf | 2019.05.22 08:50:46 | Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |

Összesen: 12 sor (1 / 1)



**AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI**

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0775 (4 - Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség)

(E50 - Bírálati szakasz)

**A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019**

## Dokumentumok

**DOKUMENTUMOK KERESÉSE**

EKR000108582019/0775

EKR000108582019/0775

Nyilvántartási szám:
Érv.—

1986/XX/16-10068
(Energetikai Hatóság)

Érv. ax: Cm—709/84.

# Bizonyítvány

TÓTH FERENC ..... aktuális

személyi száma: 1 610033 3895 .....

az Országos Energiagazdálkodási Hatóság fenti számú engedélye alapján a szervezett

„ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA"

tárgyú vizsgán az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet által az ORGH egyetértésével kiadott tanúsítványa vizsgát tett, ezáltal az MSZ 172/1 számvány 10. fejezetében előírt és az MSZ 4851 szabványsorozatban meghatározottak szerint az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére alkalmas.

Szeged, 1990. december hó 04. nap

Vizsgáztatásért felelős
(Országos Energiagazdálkodási Hatóság)

Vizsgáztatásért felelős
(Országos Energiagazdálkodási Hatóság)

Tanúsítványt kiállító
(Országos Energiagazdálkodási Hatóság)

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| **Név:** | Tóth Ferenc |
| **Születési idő** | 1961. 06. 22. |
| **Elérhetőség:** | 06-30-9453-979, e-mail: tothestsakft@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK<br>(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Intézmény megnevezése/végzettség** |
| 2007 | Nemzeti Szakk. Int./ Erősáramú berend. felülvizsgálója |
| 2006 | Nemzeti Szakk.Int./ Villámvédelem felülvizsgálója |
| 2002 | Kereskedelmi és Iparkamara/ villanyszerelő mester |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK<br>(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Munkahely megnevezése** |
| 1994. 02.19- | Tóth és Társa Kft. |
| 1989-1991 | Mezőgazdasági Szolg Kv. |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA<br>(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Korábbi projektek ismertetése, időpontjai** | **Ellátott funkciók és feladatok felsorolása** |
| Bortároló raktárcsarnok Bócsa 2018.év. | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |
| Tanteremfejlesztés Központi Ált.Isk. Kiskunhalas 2018.év | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |

| NYELVISMERET<br>(Gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| **Magyar nyelv** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| **Idegen nyelvek** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| | | | |
| | | | |

## EGYÉB

**Egyéb jogosultságok:**
Felelős műszaki vezető jogosultság:FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Saját kező aláírás

**NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT**

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- cégünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Gazzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfelelésben kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6400 Kiskunhalas, Brázay K. u. 2.
KÜJ 10402568-2-03 KSH 10402568-2510-572-03
Adószám: 10402568-2-03

cégszerű aláírás

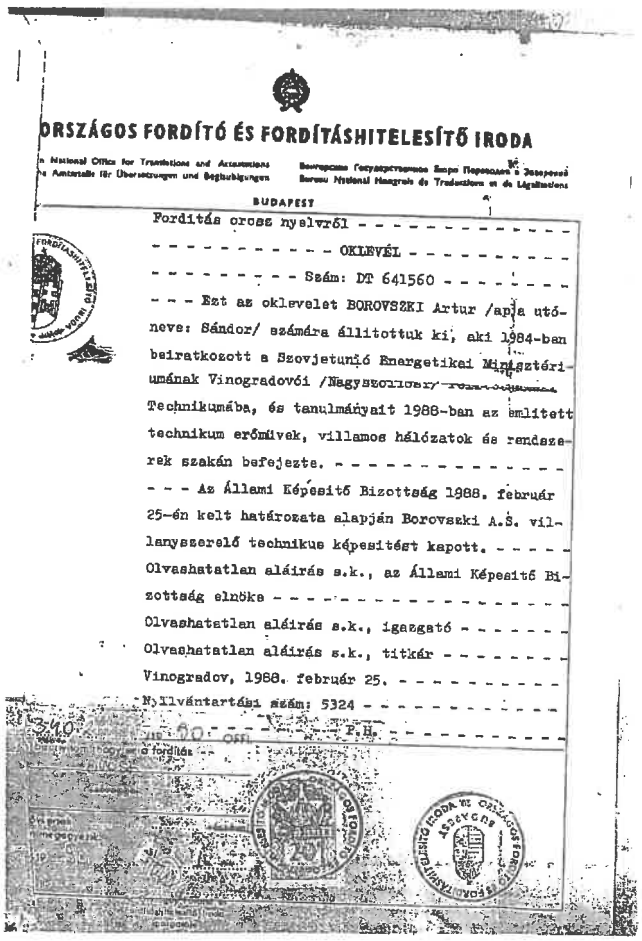

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Accreditation
Amtsstelle für Übersetzungen und Beglaubigungen
Bureau National Hongrois de Traductions et de Légalisations

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről - - -

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| Név | Borovszki Artúr |
| Születési idő | 1968.12.05. |
| Elérhetőség | +36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG | |
|---|---|
| Mettől meddig | Intézmény megnevezése / végzettség |
| 1982.09.01-1988.05.29 | Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikusa |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK | |
|---|---|
| Mettől meddig | Munkahely megnevezése |
| 2006.12.01- | Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó |
| 2006.04.10-2006.11.30 | Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész |
| 2004.06.25-2005.05.31 | Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus |
| 1999.06.01-2004.06.24 | Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szervíztechnikus |
| 1995.05.25-1999.05.30 | Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző |
| 1990.10.10-1995.05.20 | Kiskunhalasi Baromffifeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA | |
|---|---|
| Korábbi projektek ismertetése, időpontja | Ellátott funkciók, feladatok |
| Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019 | Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés |
| Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019 | Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje |

| NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| Nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
| Magyar | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| Ukrán | kiváló | kiváló | kiváló |

**EGYÉB**

**B kategóriás jogosítvány**

**Számítógép felhasználói szintű kezelése**

**Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.**

**Kiskunhalas, 2019. május 20.**

Borovszki Artúr

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkoztot a **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR KFT. 6400 Kiskunhalas, Árpád u. 35. Adószám: 14003G-2-03

cégszerű aláírás

*3. sz. melléklet*

**AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT**

**az alvállalkozókról**
**[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]**

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

**nyilatkozom,**

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni[1]:

| A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni |
|---|
| Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló |

b) az ezen része(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

| Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe |
|---|
| Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9. |

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 15. Adószám: 13003216-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozást a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni" szövegbetétet kell beírni.

**AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT[1]**

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint[2]:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 15. Adószám: 13003216-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] A megfelelő rész aláhúzandó
[2] A hiányzó adatok kitöltendők

# ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

**GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság**

**(GANZAIR Kft.)**

**6400 Kiskunhalas, Szénás út 15.**

ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előreírt, előregépelt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fölé nevemet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.

Gidai Olivér Attila

Dr. Csetneki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 77/521-277

51019/H/1080/2017.--

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – **a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá**, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának következményéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.

Dr. Csetneki Erika közjegyző

Dr. Csetneki Erika KÖZJEGYZŐ 6. KISKUNHALAS

---

**Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**
**a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész Kbt. 113. § szerinti nyílt**
**Közbeszerzési eljárás elnevezése:**
**„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"**

**Igazolás az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához**

**Igazolás**

**Alulírott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:**

**A szerződést kötő felek megnevezése, címe:**
**Megrendelő:**
**- neve: Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.**
**- címe: 2700 Cegléd, Bajza utca 20.**
**Vállalkozó:**
**- neve: Ganzair Kft.**
**- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.**

**A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő**

**Az ellenszolgáltatás nettó összege: 20.378.000,- Ft**

**A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.**

**Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.**

Keltezés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:

Pap Norbert Tas
ügyvezető

S.A.S. SECURITY ALARM SERVICE VAGYONVÉDELMI KFT. Cegléd, Bajza u. 20. Adószám: 12136728-2-13

GANZAIR
Kompresszortechnika

| Áramfejlesztő típusa | AJ-ELLA 55 | |
|---|---|---|
| Kimenő teljesítmények | Prime | Standby |
| 400/230 V, 50 Hz | 50 kVA | 55 kVA |
| | 40 kW | 44 kW |
| Teljesítménytényező, cos φ = 0,8 | | |

ALTAS

CE

**Teljesítményértékek meghatározása**

**Folyamatos áramellátás (Prime)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves üzemórák száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlterhelhető.

**Készenléti áramellátás (Standby)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett) a hálózat kiesése esetén. Túlterhelés nincs megengedve. A modell generátorának célszerű üzemideje az ISO8528-3 szabvány szerint.

A képek csak illusztrációk és opcionálisan rendelhető kiegészítőket is tartalmazhatnak.

| Műszaki adatok | | |
|---|---|---|
| Motor típusa | ELLA E4106ZD1 | |
| Generátor gyártója, típusa | ELLA 55 | |
| Hengerek száma és elrendezése | 4, soros | |
| Hengerűrtartalom, liter | 3,61 | |
| Furat/löket, mm | 100 / 115 | |
| Kompresszióviszony | 19:1 | |
| Feltöltés | Turbófeltöltés | |
| Frekvencia, Hz | 50 | 60 |
| Motor fordulatszáma, 1/perc | 1500 | 1800 |
| Motor max. teljesítménye, kW | 46 | - |
| Fordulatszám szabályzó típusa | Mechanikus | - |
| Motor elektr. rendszere, V | 12 | - |
| Napi üzemanyag szükséglet, liter | 188 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 100%, literóra | 10,2 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 75%, literóra | 8,0 | - |
| Üzemidő 75%-on, óra | 21,5 | - |
| Vezérlőpanel típusa | DKG 309 | - |
| Főtengely hőmérséklete, °C | 483 | - |
| Égési levegő szükséglet, m³/perc | 3,9 | - |
| Hűtőventilátor légszállítása, m³/perc<br>A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemelésre van méretezve | 110,4 | - |
| Hűtőfolyadék mennyisége, liter | 17,0 | - |
| Teljes kenőolaj mennyiség, liter | 14,0 | - |

A teljesítményadatok 25 °C-os beszívott levegő, 100 m tengerszint feletti magasság, és 30% relatív páratartalom esetén érvényesek.
Üzemanyag fogyasztási adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter sűrűségű, a ISO3046:1998, Part 3 szabványok megfelelő lineáris interpolációval számítva.

| Méretek és tömegadatok | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kivitel | Hosszúság, mm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Száraz tömeg, kg | Nedves tömeg, kg |
| nyitott | 1800 | 1000 | 1550 | 933 | 950 |
| burkolt | 2500 | 1000 | 1650 | 1233 | 1250 |

Szárazon: üresen, kenőolajjal. Nedves tömeg: kenőolajjal és üzemanyaggal

A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034 és NEMA MG-1.22.

AJ-ELLA 55

A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatásra. (REV 05/19)

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • Telefon: 77/423-448 • Fax: 77/423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

GANZAIR
Kompresszortechnika

Telefax:
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**

Összes oldal: 4

**Kecskemét**
Bathyány u. 14.
6000

**Dr. Pincés Noémi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hivatkozási számunk: | 054319A0 | Hivatkozási számuk: | EKR000108582019/0879 |
| Iktatószámunk: | 08523/2019 | Iktatószámuk: | |
| Ügyintézőnk | Pálfi István | Ügyintézőjük: | Dr. Pincés Noémi |
| Dátum: | 2019. május 20. | Dátum: | 2019. május 8. |

**Tárgy: Árajánlat [ Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség ]**

**Tisztelt Dr. Pincés Noémi!**

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellékelve megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megtiszteljenek bennünket az egyedeléssükkel.

Üdvözlettel:

Gidró Olivér Attila
ügyvezető

GANZAIR Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.

Pálfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: árajánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77/423-448 Telefon: (+36) 1/368-7655
Fax: (+36) 77/423-348 Fax: (+36) 1/368-7656
E-mail: ganzair@ganzair.hu

| | Ajánlatkérő | Ajánlattevő |
|---|---|---|
| Neve, címe: | **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**<br>6000 Kecskemét, Bathyány u. 14. | **Ganzair Kompresszortechnika Kft.**<br>6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15. |
| száma: | EKR000108582019/0879 | 054319A0 |
| kelte: | 2019. május 8. | 2019. május 20. |
| név: | Dr. Pincés Noémi | Pálfi István |
| adószám: | | 10440036-2-03 |

## AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezettek szerinti berendezések szállítását, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételeket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árainkat nettó értéken adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

**Szállított berendezések, szolgáltatások:**

| Db. | Leírás | Nettó egységár Ft | Nettó összesen Ft |
|---|---|---|---|
| 1 | **AJ-ELLA 55 Diesel áramfejlesztő**<br>(folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 79 A/fázis),<br>- Ella motorral (hűtőtással, akkutöltéssel),<br>- Ella generátorral,<br>- Horganyzott és festett zajcsillapító burkolattal,<br>- 10 m-es duplafalú kéménnyel,<br>- 125 A-es hálózat-Diesel átkapcsolóval (HDK),<br>- DKG 309 automatikus vezérlőpanellel<br>- Tűzvédelmi lekapcsolással,<br>- Túlfeszültség védelemmel<br><br>**A burkolt áramfejlesztő**<br>- mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm<br>- tömege: 1250 kg<br>- zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen<br><br>12 órás önálló üzemelési biztosító napi tüzemanyagtartállyal (75%-os terhelésen)<br><br>Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 %<br><br>Helyszínre szállítva, kültérben telepítve (az 5. pont szerinti) és bedüzemelve! | 3 414 600 | 3 414 600 |
| 1 | Fenti áramfejlesztő évi egyszeri anyagos (kenőolaj és szűrők cseréjével) karbantartása: 7.000.- Ft+ÁFA/hónap | | |

# Szállítási feltételek

## 1. Szállítási határidő
A megrendelésről számított 4-6 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

## 2. Fizetés
Számlánk alapján 30 napos átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átutalás esetén a Megrendelő viselі valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költséget.
Eltérő fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. cégminősítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítve (előlegszámla, leszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költségére leszerelni és visszaszállítani, valamint késedelmi kamatot felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

## 3. Minőségi átvétel, dokumentáció
A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik.
A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerint javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

## 4. Csomagolás, szállítás
A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóeszközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

## 5. Áramfejlesztő telepítés
**5.1 Ganzair Kft. vállalja:**
- A gépegység és tartozékainak helyszínre szállítását.
- Emelő berendezés (daru/targonca) biztosítását a gépegység szállítójárműről történő leemeléséhez ill. a gépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 kV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hálózat-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha az nem az áramfejlesztőn helyszkedik el, hanem különálló) közti villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hőntartó és az akkumulátortöltő megtáplálásához.
- A tápjavító (ha van) lekapcsolását generátoros üzemben.
- Földelő (EPH) hálózat kiépítését és bizonylatolását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépegység bekötését a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonylatolt földelő (EPH) hálózatba.
- 2 órás próbaüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

**5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:**
- A hatósági egyeztetések (pl. bejelentés az áramszolgáltató felé).
- Munka-és tűzvédelmi szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy őrzött tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiavételezési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbaüzem feltételei (kezelő személyek, próbaüzem Diesel üzemanyaga stb.).



## 6. Áramfejlesztő beüzemelés
A készre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltött berendezéseken a Vevő által biztosított üzemi terheléssel és üzemanyaggal 2 órás próbaüzemet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

## 7. Garancia
Áramfejlesztőre a beüzemelését számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemóra, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fegyálló folyadék, légszűrő, kenőolajszűrő, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.
Szünetmentes berendezésre 12 hónap.
A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belföldi berendezésekre érvényes. A garanciaidőn belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek, kőzött üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett alkatrész, kenőanyag alkalmazása a garancia elvesztésével jár. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemórához vagy időhöz kötött karbantartási munkákat időben, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzék. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesített és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (Üzemvitel napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

## 8. Érvényesség
Feltételeinket 60 napig tartjuk.

## 9. Teljesítés helye, ideje
A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás kelte.

## 10. Szállítási szerződés létrejötte
A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megküldött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendelésigazolásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

## 11. Egyebek
Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

**Kelt:** Kiskunhalas, 2019. május 20.

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Ipari park u. 15. Adószám: 10954001-2-03

Gróf Olivér Attila ügyvezető

**Ganzair Kompresszortechnika Kft.**

| Dokumentum típusa | Dokumentum neve | Feltöltés időpontja | Feltöltő szervezet | Feltöltő cselekmény típusa | Feltöltő cselekmény lezárás dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb | Ajánlat_BácsbHRK.pdf | 2019.05.22 09:15:03 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |
| Egyéb | AJ-ELLA55(0519).pdf | 2019.05.22 09:15:44 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |
| Egyéb | AGR_ref.pdf | 2019.05.22 09:16:20 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |
| Egyéb | GOA_aláírás.pdf | 2019.05.22 09:16:55 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |
| Egyéb | KBT65-7.pdf | 2019.05.22 09:17:32 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |
| Egyéb | KBT66-6ab.pdf | 2019.05.22 09:18:05 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |
| Egyéb | KBT67-1.pdf | 2019.05.22 09:18:42 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |
| Egyéb | BA_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 09:19:14 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |
| Egyéb | BA_okievél.pdf | 2019.05.22 09:19:55 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |
| Egyéb | TF_nyil67-1.pdf | 2019.05.22 09:20:35 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |
| Egyéb | TF_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 09:21:12 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |
| Egyéb | TF_ÉVbiz.pdf | 2019.05.22 09:21:54 | Ganzair Compresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:33:30 |

Összesen: 12 sor (1 / 1)



**AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI**

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0783 (5 - Bácsbokod Határrendészeti Kirendeltség)

(E50 - Bírálati szakasz)

**A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019 -**

## Dokumentumok

**DOKUMENTUMOK KERESÉSE**

EKR000108582019/0783

EKR000108582019/0783

Törzskönyvi szám:
ÉV—

1986/374/ÉV-100068
(Energiahatóság tölti)

Ersz. sz.: Om—709/94.

# Bizonyítvány

T Ó T H F E R E N C

személyi száma: 1 610123 3895 akinek

az Országos Energiagazdálkodási Hatóság fenti számú engedélye alapján szervezett

„ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA"

tárgyú vizsgán az Állami Energetikai és Energiabiztonsági Technikai Felügyelet által az OFCH Központtal kiadott tananyagból eredményes vizsgát tett, ezáltal az MSZ 172/1 szabvány 10. fejezetében előírt és az MSZ 4851 szabványsorozatban meghatározottak szerint az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére alkalmas.

Siófok, 1986. december hó 04. nap

Országos Energiagazdálkodási Hatóság
(Energiahatóság)

Készítette:
(Energiahatóság)

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| **Név:** | Tóth Ferenc |
| **Születési idő** | 1961. 06. 22. |
| **Elérhetőség:** | 06-30-9453-979, e-mail: tothestsakft@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK<br>(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Intézmény megnevezése/végzettség** |
| 2007 | Nemzeti Szakk. Int./ Erősáramú berend. felülvizsgálója |
| 2006 | Nemzeti Szakk.Int./ Villámvédelem felülvizsgálója |
| 2002 | Kereskedelmi és Iparkamara/ villanyszerelő mester |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK<br>(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Munkahely megnevezése** |
| 1994. 02.19- | Tóth és Társa Kft |
| 1989-1991 | Mezőgazdasági Szolg Kv. |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA<br>(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Korábbi projektek ismertetése, időpontjai** | **Ellátott funkciók és feladatok felsorolása** |
| Bortároló raktárcsarnok Bócsa 2018.év. | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |
| Tanteremfejlesztés Központi Ált.Isk. Kiskunhalas 2018.év | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |

| NYELVISMERET<br>(Gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| **Magyar nyelv** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| **Idegen nyelvek** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| - | | | |

## EGYÉB

**Egyéb jogosultságok:**
Felelős műszaki vezetői jogosultság:FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Saját kezű aláírás

**NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT**

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- cégünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „**Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019**" elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6400 Kiskunhalas, Brázay K. u. 9.
KÁH 10402588-52960736-00000000
Adószám: 13003218-2-03

cégszerű aláírás

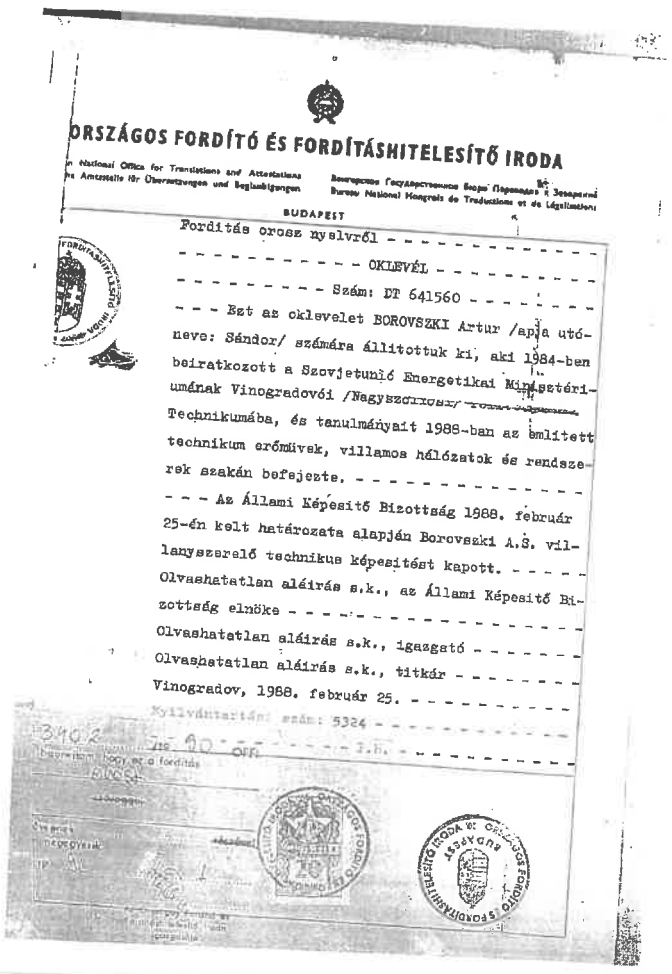

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations
Amtsstelle für Übersetzungen und Beglaubigungen
Bureau National Hongrois de Traductions et de Légalisations

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - OKLEVÉL - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - Szám: DT 641560 - - - - - - - - -
- - - Ezt az oklevelet BOROVSZKI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állitottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztériu-
mának Vinogradovói /Nagyszőllős/ [illegible]
Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Az Állami Képesitő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanyszerelő technikus képesitést kapott. - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., az Állami Képesitő Bi-
zottság elnöke - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., igazgató - - - - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., titkár - - - - - - - - -
Vinogradov, 1988. február 25. - - - - - - - - - - -
Nyilvántartási szám: 5324 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3402
[illegible] hogy ez a fordítás

**SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ**

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| Név | Borovszki Artúr |
| Születési idő | 1968.12.05. |
| Elérhetőség | +36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG | |
|---|---|
| Mettől meddig | Intézmény megnevezése / végzettség |
| 1982.09.01-1988.05.29 | Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikusa |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK | |
|---|---|
| Mettől meddig | Munkahely megnevezése |
| 2006.12.01- | Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó |
| 2006.04.10-2006.11.30 | Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész |
| 2004.06.25-2005.05.31 | Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus |
| 1999.06.01-2004.06.24 | Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus |
| 1995.05.25-1999.05.30 | Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző |
| 1990.10.10-1995.05.20 | Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA | |
|---|---|
| Korábbi projektek ismertetése, időpontja | Ellátott funkciók, feladatok |
| Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019 | Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés |
| Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019 | Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje |

| NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| Nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
| Magyar | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| Ukrán | kiváló | kiváló | kiváló |

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.

Borovszki Artúr

**AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT**

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Czakó u. 15. Adószám: 10140026-2-03

cégszerű aláírás

*3. sz. melléklet*

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

**az alvállalkozókról**
**[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontja alapján]**

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

**nyilatkozom,**

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni[1]:

| A közbeszerzés azon része (részei), amelyesek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni |
|---|
| Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló |

b) az ezen része(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

| Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe |
|---|
| Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9. |

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Brázay K. u. 15. Adó: [illegible] HA 2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] Amennyiben ajánlattevő nem kívánja alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni" szövegbetétet kell beírni.

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT[1]

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint[2]:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Brázay K. u. 15. Adó: [illegible] HA 2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] A megfelelő rész aláhúzandó
[2] A hiányzó adatok kitöltendők

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

**GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság**

**(GANZAIR Kft.)**

**6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.**

ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előrefrt, előregépelt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fölé nevemet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.

Gidai Olivér Attila

Dr. Csetneki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 77/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901485JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem **saját kezűleg írta alá**, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.

Dr. Csetneki Erika közjegyző

Dr. Csetneki Erika KÖZJEGYZŐ 6. KISKUNHALAS

---

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
**„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"**

**Igazolás az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához**

**Igazolás**

**Alulírott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:**

**A szerződést kötő felek megnevezése, címe:**
**Megrendelő:**
- **neve:** Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.
- **címe:** 2700 Cegléd, Bajza utca 20.

**Vállalkozó:**
- **neve:** Ganzair Kft.
- **címe:** 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

**A szerződés tárgya:** 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

**Az ellenszolgáltatás nettó összege:** 20.378.000,- Ft

**A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban):** 2018.09.12 – 2018.10.31.

**Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.**

Keltezés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:

Pap Norbert Tas
ügyvezető

S.A.S. SECURITY ALARM SERVICE VAGYONVÉDELMI KFT. Cegléd, Bajza u. 20. Adószám: 12136926-2-13

**GANZAIR**
Kompresszortechnika

| Áramfejlesztő típusa | AJ-ELLA 55 | |
|---|---|---|
| Kimenő teljesítmények | Prime | Standby |
| 400/230 V, 50 Hz | 50 kVA | 55 kVA |
| | 40 kW | 44 kW |

Teljesítménytényező, cos = 0.8

**Teljesítményértékek meghatározása**

**Folyamatos áramellátás (Prime)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves üzemórák száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlterhelhető.

**Készenléti áramellátás (Standby)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett) a hálózat kiesése esetén. Túlterhelés nincs megengedve. A modell generátorának adatcsatlakozása az ISO8528-3 szabvány szerint.

**Műszaki adatok**

| | | |
|---|---|---|
| Motor típusa | ELLA Z4100ZD1 | |
| Generátor gyártója, típusa | ELLA 55 | |
| Hengerek száma és elrendezése | 4. soros | |
| Hengerűrtartalom, liter | 3.81 | - |
| Furat/löket, mm | 100 / 115 | - |
| Kompresszióviszony | 19:1 | |
| Feltöltés | Turbófeltöltés | |
| Frekvencia, Hz | 50 | 60 |
| Motor fordulatszáma, 1/perc | 1500 | 1800 |
| Motor max. teljesítménye, kW | 46 | - |
| Fordulatszám szabályozó típusa | Mechanikus | - |
| Motor elektr. rendszere, V | 12 | - |
| Napi üzemanyagtank, liter | 180 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra | 10.2 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra | 8.0 | - |
| Üzemidő 75%-on, óra | 22.5 | - |
| Vezérlőpanel típusa | DKG 309 | - |
| Hűtőkör hőmérséklete, °C | 483 | - |
| Égési levegő szükséglet, m³/perc | 3.9 | - |
| Hűtőventilátor légszállítása, m³/perc | 110,4 | - |
| A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemelésre van méretezve | | |
| Hűtőfolyadék mennyisége, liter | 17.0 | - |
| Teljes kenőolaj mennyisége, liter | 14.0 | - |

A teljesítményadatok 25 °C-os beszívott levegő, 100 m tengerszint feletti magasság, és 30% relatív páratartalom esetén érvényesek.
Üzemanyag fogyasztási adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter sűrűségű, a BS2869:1998, Class A2 minőségi előírásnak megfelelő Diesel üzemanyag esetén érvényesek.

**Méretek és tömegadatok**

| Kivitel | Hosszúság, mm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Szárraz tömeg, kg | Nedves tömeg, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| nyitott | 1800 | 1000 | 1550 | 933 | 950 |
| burkolt | 2500 | 1000 | 1650 | 1233 | 1250 |

Szárraz üzem: kenőolajjal, Nedves üzem: kenőolajjal és hűtőfolyadékkal

A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, és NEMA MG-1.22.

A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására. (KEV 05/19)

A képek csak illusztrációk és opcionálisan rendelhető kiegészítőket is tartalmazhatnak.

**AJ-ELLA 55**

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. - GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. - Telefon: 77/423-448 - Fax: 77/423-348
ganzair@ganzair.hu - www.ganzair.hu

**GANZAIR**
Kompresszortechnika

Telefax:
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság** Összes oldal: 4

**Kecskemét**
Bathyány u. 14.
6000

**Dr. Pincés Noémi**

Hivatkozási számunk: **054519A0**
Iktatószámunk: **08326/2019**
Ügyintéző: **Pálfi István**
Dátum: **2019. május 20.**

Hivatkozási számuk: EKR000108582019/0879
Iktatószámuk:
Ügyintéző: **Dr. Pincés Noémi**
Dátum: **2019. május 8.**

**Tárgy: Árajánlat [ Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Bácsbokod Határrendészeti Kirendeltség ]**

**Tisztelt Dr. Pincés Noémi!**

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellékelve megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megtiszteljenek bennünket megrendelésükkel.

Üdvözlettel:

**Gidai Olivér Attila**
**Ügyvezető**

GANZAIR Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
Adószám: 10440036-2-03

**Pálfi István**
**Áramfejlesztő divízióvezető**

Mellékletek: árajánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. Telefon: (+36) 77/423-448 Fax: (+36) 77/423-348
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B Telefon: (+36) 1/398-7655 Fax: (+36) 1/398-7656
Email: ganzair@ganzair.hu

| | Ajánlatkérő | Ajánlattevő |
|---|---|---|
| Neve, címe: | **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**<br>6000 Kecskemét, Bathyány u. 14. | **Ganzair Kompresszortechnika Kft.**<br>6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15. |
| száma: | **EKR000108582019/0879** | **054519A0** |
| kelte: | **2019. május 8.** | **2019. május 20.** |
| név: | **Dr. Pincés Noémi** | **Pálfi István** |
| adószám: | | **10440036-2-03** |

## AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezettek szerinti berendezések szállítását, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel.
(A nem kért tételeket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árainkat nettó értéken adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

**Szállított berendezések, szolgáltatások:**

| Db. | Leírás | Nettó egységár, Ft | Nettó összesen Ft |
|---|---|---|---|
| 1 | **AJ-ELLA 55 Diesel áramfejlesztő**<br>(folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 79 A/fázis),<br>- Ella motorral (hőntartással, akkutöltéssel),<br>- Ella generátorral,<br>- Horganyzott és festett zajcsillapító burkolattal,<br>- 125 A-es hálózat-Diesel átkapcsolóval (HDK),<br>- DKG 309 automatikus vezérlőpanellel<br>- Tűzvédelmi lekapcsolással,<br>- Túlfeszültség védelemmel<br><br>**A burkolt áramfejlesztő**<br>- mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm<br>- tömege: 1250 kg<br>- zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen<br><br>12 órás önálló üzemelést biztosító napi üzemanyagtartállyal (75%-os terhelésen)<br><br>Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 %<br><br>**Helyszínre szállítva, külltérben telepítve (az 5. pont szerint) és beüzemelve!** | 2 247 500 | 2 247 500 |
| 1 | Fenti áramfejlesztő évi egyszeri anyagos (kenőolaj és szűrők cseréje) karbantartása: 6.000,- Ft+ÁFA/hónap | | |

# Szállítási feltételek

## 1. Szállítási határidő
A megrendeléstől számított 4-6 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

## 2. Fizetés
Számlánk alapján 30 napos átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átutalás esetén a Megrendelő viselt valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költséget.
Eltérő fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. cégminősítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítve (előlegszámla, leszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költségére leszerelteni és visszaszállítani, valamint késedelmi kamatot felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

## 3. Minőségi átvétel, dokumentáció
A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasítási és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik.
A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerinti javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

## 4. Csomagolás, szállítás
A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóeszközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

## 5. Áramfejlesztő telepítés
**5.1 Ganzair Kft. vállalja:**
- A gépegység és tartozékainak helyszínre szállítását.
- Emelő berendezés (daru/targonca) biztosítását a gépegység szállítójárműről történő leemeléséhez ill. a gépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 kV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hálózat-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közti villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hőntartó és az akkumulátortöltő megtáplálásához.
- A fázisjavító (ha van) lekapcsolását generátoros üzemben.
- Földelő (EPH) hálózat kiépítését és bizonylatolását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását
- A gépegység bekötését a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonylatolt földelő (EPH) hálózatba.
- 2 órás próbaüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

**5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:**
- A hatósági egyeztetések (pl. bejelentés az áramszolgáltató felé).
- Munka-és tűzvédelmi szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy őrzött tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiavételezési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbaüzem feltételei (kezelő személyek, próbaüzem Diesel üzemanyaga stb.).



## 6. Áramfejlesztő beüzemelés
A készre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltött berendezéseken a Vevő által biztosított üzemi terhelésével és üzemanyaggal 2 órás próbaüzemet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

## 7. Garancia
Áramfejlesztőre a beüzemelésétől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemórára, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fagyálló folyadék, légszűrő, kenőolajszűrő, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.
Szünetmentes berendezésre 12 hónap.
A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belföldi berendezésekre érvényes. A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belföldi berendezésekre érvényes. A garancia kizárólagosan bekül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett alkatrész, kenőanyag alkalmazása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemórához vagy időhöz kötött karbantartási munkákat időben, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzék. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesített és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (Üzemvitelli napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkaalappal dokumentálja.

## 8. Érvényesség
Feltételeinket 60 napig tartjuk.

## 9. Teljesítés helye, ideje
A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás kelte.

## 10. Szállítási szerződés létrejötte
A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megküldött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendeléselgazolásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

## 11. Egyebek
Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 20.

GANZ... Kft.
6400 Kiskun...
Adószám: ...-2-03

Gidai Olivér Attila
ügyvezető
**Ganzair Kompresszortechnika Kft.**

| Dokumentum típusa | Dokumentum neve | Feltöltés időpontja | Feltöltő szervezet | Feltöltés cselekmény típusa | Feltöltő cselekmény lezárás dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb | Ajánlat_HercoHRK.pdf | 2019.05.22 08:40:14 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | AJ-ELLA55(0519).pdf | 2019.05.22 08:43:57 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | AGR_ref.pdf | 2019.05.22 08:44:35 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | GOA_aláírás | 2019.05.22 08:45:14 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | KBT65-7.pdf | 2019.05.22 08:45:49 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | KBT66-6ab.pdf | 2019.05.22 08:46:29 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | KBT67-1.pdf | 2019.05.22 08:47:02 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | BA_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 08:47:45 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | BA_oktevél.pdf | 2019.05.22 08:48:50 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | TF_nyil67-1.pdf | 2019.05.22 08:49:29 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | TF_szakmaiCV.pdf | 2019.05.22 08:50:09 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |
| Egyéb | TF_ÉVbiz.pdf | 2019.05.22 08:50:46 | Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság | Ajánlat összeállítása | 2019.05.22 09:35:16 |

Összesen: 12 sor (1 / 1)



**AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI**

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0775 (4 - Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség)

(E50 - Bírálati szakasz)

**A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019 "**

## Dokumentumok

**DOKUMENTUMOK KERESÉSE**

EKR000108582019/0775

EKR000108582019/0775

Törzskönyvi szám:
ÉV—

1986/376/60-10008
(Energiafelügyelet)

Eng. sz.: Om—799/84.

# Bizonyítvány

.....TÓTH FERENC..... akinek

személyi száma: .....1.610622 3895.....

az Országos Energiagazdálkodási Hatóság fenti számú engedélye alapján szervezett

„ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA"

tárgyú vizsgán az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet által az OMIT egyetértésével kiadott tanuványból eredményes vizsgát tett, ezáltal az MSZ 172/1 szabvány 10. fejezetében előírt és az MSZ 4851 szabványsorozatban meghatározottak szerint az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére alkalmas.

.....Szeged..... 19.80. december..... hó 04. nap

Országos Energiagazdálkodási Hatóság
vizsgáztatási főosztály
vizsgáztatási csoport
vezetője

Országos Energiagazdálkodási Hatóság
(Energiafelügyelet)
tanúsítók

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| **Név:** | Tóth Ferenc |
| **Születési idő** | 1961. 06. 22. |
| **Elérhetőség:** | 06-30-9453-979, e-mail: tothestsakft@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Intézmény megnevezése/végzettség** |
| 2007 | Nemzeti Szakk. Int./ Erősáramú berend. felülvizsgálója |
| 2006 | Nemzeti Szakk.Int./ Villámvédelem felülvizsgálója |
| 2002 | Kereskedelmi és Iparkamara/ villanyszerelő mester |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Mettől meddig (év)** | **Munkahely megnevezése** |
| 1994. 02.19-1999-1991 | Tóth és Társa Kft<br>Mezőgazdasági Szolg Kv. |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé) | |
|---|---|
| **Korábbi projektek ismertetése, időpontjai** | **Ellátott funkciók és feladatok felsorolása** |
| Bortároló raktárcsarnok Bócsa 2018.év. | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |
| Tanteremfejlesztés Központi Ált Isk. Kiskunhalas 2018.év | Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése |

| NYELVISMERET (Gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| **Magyar nyelv** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| **Idegen nyelvek** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
| | | | |
| | | | |

## EGYÉB

**Egyéb jogosultságok:**
Felelős műszaki vezetői jogosultság:FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Saját kezű aláírás

**NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT**

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- cégünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019" elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Gazzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6400 Kiskunhalas, Erkel K. u. 9.
KÁH 19402588-2-03-0000000
Adószám: 13003218-2-03

cégszerű aláírás

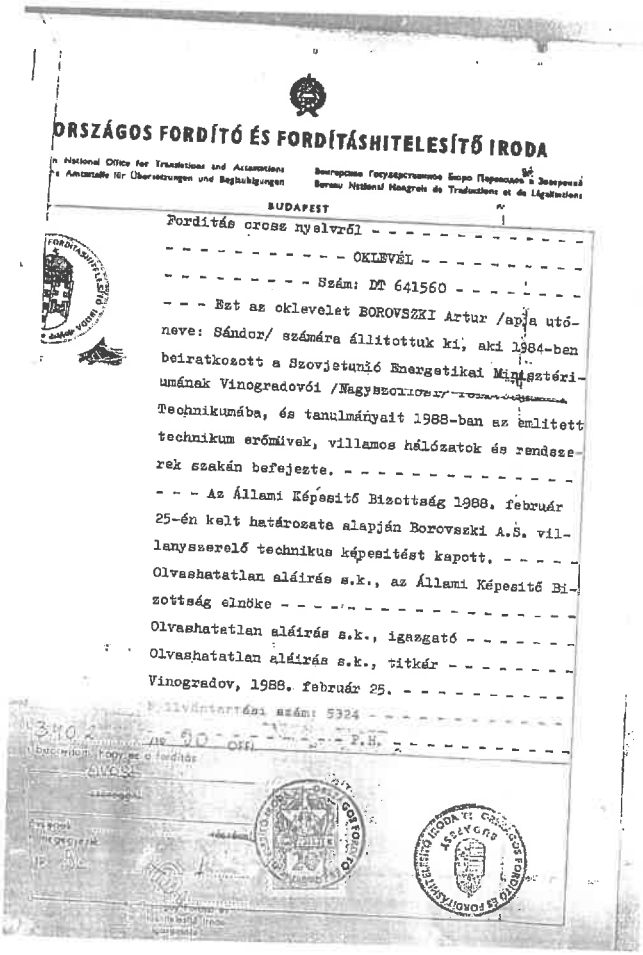

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Accreditations
Amt für Übersetzungen und Beglaubigungen
Бюро Национальных Переводов и Легализаций
Bureau National Français de Traductions et de Légalisations

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - OKLEVÉL - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - Szám: DT 641560 - - - - - - - -
- - - Ezt az oklevelet BOROVSZKI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állitottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztériu-
mának Vinogradovói /Nagyszőllős/ [illegible]
Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Az Állami Képesitő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanyszerelő technikus képesitést kapott. - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., az Állami Képesitő Bi-
zottság elnöke - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., igazgató - - - - - - - -
Olvashatatlan aláirás s.k., titkár - - - - - - - - -
Vinogradov, 1988. február 25. - - - - - - - - - - -
Nyilvántartási szám: 5324 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.H. - - - - - - - - - - -

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK | |
|---|---|
| Név | Borovszki Artúr |
| Születési idő | 1968.12.05. |
| Elérhetőség | +36 20 455-9759, [illegible]en.office@gmail.com |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG | |
|---|---|
| Mettől meddig | Intézmény megnevezése / végzettség |
| 1982.09.01-1988.05.29 | Nagyszőllősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikusa |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK | |
|---|---|
| Mettől meddig | Munkahely megnevezése |
| 2006.12.01-2006.04.10- | Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó |
| 2006.11.30 | Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész |
| 2004.06.25-2005.05.31 | Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus |
| 1999.06.01-2004.06.24 | Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus |
| 1995.05.25-1999.05.30 | Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző |
| 1990.10.10-1995.05.20 | Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK |

| KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA | |
|---|---|
| Korábbi projektek ismertetése, időpontja | Ellátott funkciók, feladatok |
| Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019 | Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés |
| Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019 | Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje |

| NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
|---|---|---|---|
| Nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
| Magyar | anyanyelv | anyanyelv | anyanyelv |
| Ukrán | kiváló | kiváló | kiváló |

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.

Borovszki Artúr

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR KFT.
6400 Kis[illegible]
A[illegible] 10-04036-2-03

cégszerű aláírás

*3. sz. melléklet*

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

**az alvállalkozókról**
**[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]**

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

**nyilatkozom,**

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni[1]:

| A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozói kíván igénybe venni |
|---|
| Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló |

b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

| Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe |
|---|
| Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9. |

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán u. 15. Adószám: 13003216-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni" szövegrészlet kell beírni.

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT[1]

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) ~~más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint~~[2]:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot **„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"** elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZAIR Kft. 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán u. 15. Adószám: 13003216-2-03

.....
cégszerű aláírás

[1] A megfelelő rész aláhúzandó
[2] A hiányzó adatok kitöltendők

# ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

**GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság**

**(GANZAIR Kft.)**

**6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.**

ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előreírt, előregépelt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fölé nevemet az alábbi módon, **önállóan** írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.

Gidai Olivér Attila

Dr. Csetneki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 77/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – **a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá,** miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.

Dr. Csetneki Erika közjegyző

Dr. Csetneki Erika KÖZJEGYZŐ KISKUNHALAS

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019"

**Igazolás az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához**

**Igazolás**

**Alulírott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:**

**A szerződést kötő felek megnevezése, címe:**
**Megrendelő:**
- **neve:** Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.
- **címe:** 2700 Cegléd, Bajza utca 20.

**Vállalkozó:**
- **neve:** Ganzair Kft.
- **címe:** 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

**A szerződés tárgya:** 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

**Az ellenszolgáltatás nettó összege:** 20.378.000,- Ft

**A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban):** 2018.09.12 – 2018.10.31.

**Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.**

Keltezés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:

Pap Norbert Tas
ügyvezető

SECURITY ALARM SERVICE VAGYONVÉDELMI KFT. Cegléd, Bajza u. 20. Adószám: 1213F926-2-13

GANZAIR
Kompresszortechnika

| Áramfejlesztő típusa | AJ-ELLA 55 | |
|---|---|---|
| Kimenő teljesítmények | Prime | Standby |
| 400/230 V, 50 Hz | 50 kVA | 55 kVA |
| | 40 kW | 44 kW |

Teljesítménytényező, cos = 0,8

**Teljesítményértékek meghatározása**

**Folyamatos áramellátás (Prime)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves üzemórák száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlterhelhető.

**Készenléti áramellátás (Standby)**
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett) a hálózat kiesése esetén. Túlterhelés nincs megengedve. A modell generátorának csúcsteljesítménye az ISO8528-3 szabvány szerint.

A képek csak illusztrációk és opcionálisan rendelhető kiegészítőket is tartalmazhatnak.

| Műszaki adatok | | |
|---|---|---|
| Motor típusa | ELLA E4100ZD1 | |
| Generátor gyártója, típusa | ELLA 55 | |
| Hengerek száma és elrendezése | 4, soros | |
| Hengerűrtartalom, liter | 3.61 | |
| Furat/löket, mm | 100 / 115 | |
| Kompresszióviszony | 19:1 | |
| Feltöltés | Turbófeltöltés | |
| Frekvencia, Hz | 50 | 60 |
| Motor fordulatszáma, 1/perc | 1500 | 1800 |
| Motor max. teljesítménye, kW | 46 | - |
| Fordulatszám szabályzó típusa | Mechanikus | - |
| Motor elektr. rendszere, V | 12 | - |
| Napi üzemanyagtartály, liter | 180 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra | 10.2 | - |
| Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra | 8.0 | - |
| Üzemidő 75%-on, óra | 22.5 | - |
| Vezérlőpanel típusa | DKG 309 | - |
| Fűtőgáz hőmérséklete, °C | 483 | - |
| Égési levegő szükségelet, m³/perc | 3.0 | - |
| Hűtőventilátor légszállítása, m³/perc<br>A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemelésre van méretezve | 110,4 | - |
| Hűtőfolyadék mennyisége, liter | 17.0 | - |
| Teljes kenőolaj mennyiség, liter | 14.0 | - |

A teljesítményadatok 25 °C-os beszívott levegő, 100 m tengerszint feletti magasság, és 30% relatív páratartalom esetén érvényesek.
Üzemanyag fogyasztási adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter sűrűségű, a BS2869:1998, Class A2 szabványnak megfelelő Diesel üzemanyag esetén érvényesek.

**Mérések és tömegadatok**

| Kivitel | Hosszúság, mm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Száraz tömeg, kg | Nedves tömeg, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| nyitott | 1800 | 1000 | 1550 | 933 | 950 |
| burkolt | 2500 | 1000 | 1650 | 1233 | 1258 |

Száraz tömeg: kenőolajjal, Nedves tömeg: kenőolajjal és hűtőfolyadékkal

A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, és NEMA MG-1.22.

A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására. (REV 05/19)

**AJ-ELLA 55**

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • Telefon: 77/423-448 • Fax: 77/423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

GANZAIR
Kompresszortechnika

Telefax: .
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**

Összes oldal: 4

**Kecskemét**
Bathyány u. 14.
6000

**Dr. Pincés Noémi**

Hivatkozási számunk: **054319A0**
Iktatószámunk: **06823/2019**
Ügyintézőnk **Pálfi István**
Dátum: **2019. május 20.**

Hivatkozási számuk: **EKR000108582019/0879**
Iktatószámuk:
Ügyintézőjük: **Dr. Pincés Noémi**
Dátum: **2019. május 8.**

**Tárgy: Árajánlat [ Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség ]**

**Tisztelt Dr. Pincés Noémi!**

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellékelve megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megtiszteljenek bennünket a megrendelésükkel.

Üdvözlettel:

Gidai Olivér Attila
ügyvezető

GANZAIR Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15

Pálfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: árajánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77/423-448 Telefon: (+36) 1/368-7655
Fax: (+36) 77/423-348 Fax: (+36) 1/368-7656
E-mail: ganzair@ganzair.hu

| | Ajánlatkérő | Ajánlattevő |
|---|---|---|
| Neve, címe: | **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**<br>6000 Kecskemét, Bathyány u. 14. | **Ganzair Kompresszortechnika Kft.**<br>6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15. |
| száma: | **EKR000108582019/0879** | **054319A0** |
| kelte: | **2019. május 8.** | **2019. május 20.** |
| név: | **Dr. Pincés Noémi** | **Pálfi István** |
| adószám: | | **10440036-2-03** |

## AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezettek szerinti berendezések szállítását, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételeket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Áraink nettó értéken adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

**Szállított berendezések, szolgáltatások:**

| Db. | Leírás | Nettó egységár Ft | Nettó összesen Ft |
|---|---|---|---|
| 1 | **AJ-ELLA 55 Diesel áramfejlesztő**<br>(folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 79 A/fázis),<br>- Ella motorral (hőntartással, akkutöltéssel),<br>- Ella generátorral,<br>- Horganyzott és festett zajcsillapító burkolattal,<br>- 10 m-es duplafalú kéménnyel,<br>- 125 A-es hálózat-Diesel átkapcsolóval (HDK),<br>- DKG 309 automatikus vezérlőpanellel<br>- Tűzvédelmi lekapcsolással,<br>- Túlfeszültség védelemmel<br><br>**A burkolt áramfejlesztő**<br>- mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm<br>- súlyage 1250 kg<br>- zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen<br><br>12 órás önálló üzemelést biztosító napi üzemanyagtartállyal (75%-os terhelésen)<br><br>Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 %<br><br>**Helyszínre szállítva, kültérben telepítve (az 5. pont szerint) és beüzemelve!** | 3 414 500 | 3 414 500 |
| 1 | Fenti áramfejlesztő évi egyszeri anyagos (kenőolaj és szűrők cseréje) karbantartása: 7.000,- Ft+ÁFA/hónap | | |

# Szállítási feltételek

## 1. Szállítási határidő
A megrendeléstől számított 4-6 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

## 2. Fizetés
Számlánk alapján 30 napos átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átutalás esetén a Megrendelő viseli valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költséget.
Eltérő fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. cégminősítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítve (előlegszámla, leszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költségére leszerelteti és visszaszállítani, valamint késedelmi kamatot felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

## 3. Minőségi átvétel, dokumentáció
A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasítási és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik.
A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belüli kötelés az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerint javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

## 4. Csomagolás, szállítás
A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóeszközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

## 5. Áramfejlesztő telepítés
**5.1 Ganzair Kft. vállalja:**
- A gépegység és tartozékainak helyszínre szállítását.
- Emelő berendezés (daru/targonca) biztosítását a gépegység szállítójárműről történő leemeléséhez ill. a gépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 kV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hálózat-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közti villamos kábelezés
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú höntartó és az akkumulátortöltő megtáplálásához.
- A fázisjavító (ha van) lekapcsolását generátoros üzemben.
- Földelő (EPH) hálózat kiépítését és bizonylatolását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépegység bekötését a Megrendelő által képített elektromos rendszerbe ill. bizonylatolt földelő (EPH) hálózatba.
- 2 órás próbaüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

**5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:**
- A hatósági egyeztetések (pl. bejelentés az áramszolgáltató felé).
- Munka-és tűzvédelmi szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy őrzött tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiavételezési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbaüzem feltételei (kezelő személyek, próbaüzem Diesel üzemanyaga stb.).



## 6. Áramfejlesztő beüzemelés
A készre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltött berendezéseken a Vevő által biztosított üzemi terheléssel és üzemanyaggal 2 órás próbaüzemet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

## 7. Garancia
Áramfejlesztőre a beüzemeléstől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemórára, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fagyálló folyadék, légszűrő, kenőolajszűrő, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.
Szünetmentes berendezésre 12 hónap.
A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belföldi berendezésekre érvényes. A garanciaidőn belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett alkatrész, kenőanyag alkalmazása a garancia elvesztésével jármat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemórához vagy időhöz kötött karbantartási munkákat időben, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzék. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesített és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (Üzemviteli napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

## 8. Érvényesség
Feltételeinket 60 napig tartjuk.

## 9. Teljesítés helye, ideje
A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás kelte.

## 10. Szállítási szerződés létrejötte
A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megküldött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendelésigazolásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

## 11. Egyebek
Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 20.

GANZAIR KFT. 6400 Kiskunhalas, [illegible] u.15.

Gidai Olivér Attila
ügyvezető
**Ganzair Kompresszortechnika Kft.**